




ODVODŇOVACÍ ŽLAB 01 M 1:50
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM 0,5% A PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU
TZD-Q-IG US 400/500/4000 D400

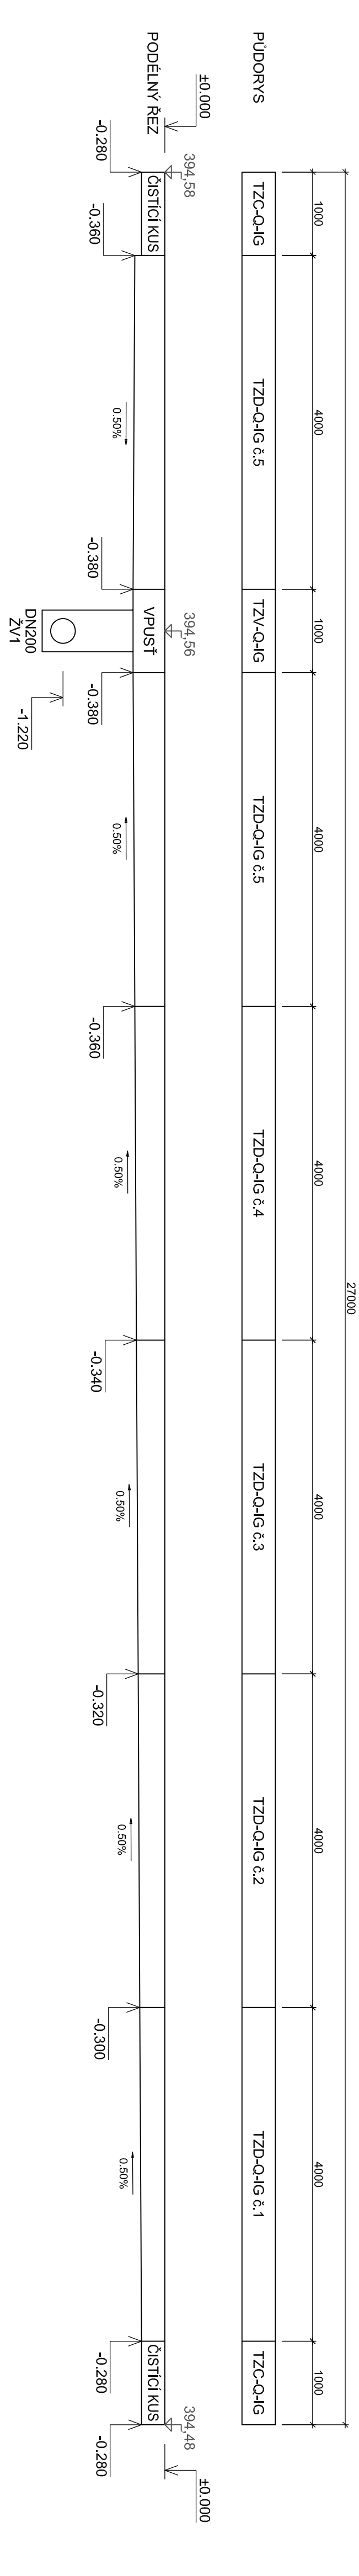


ODVODŇOVACÍ ŽLAB 02 M 1:50
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM 0,5% A PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU
TZD-Q-IG US 400/500/4000 D400

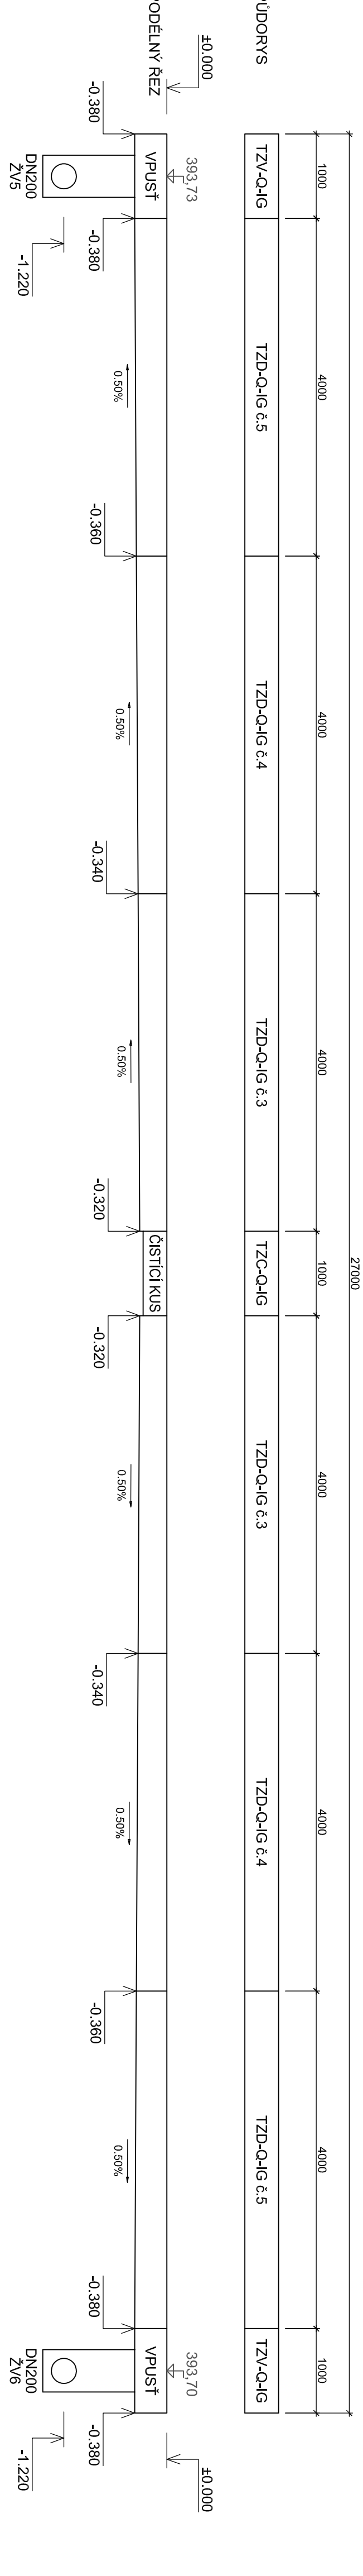

ODVODŇOVACÍ ŽLAB 03 M 1:50
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM 0,5% A PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU
TZD-Q-IG US 400/500/4000 D400

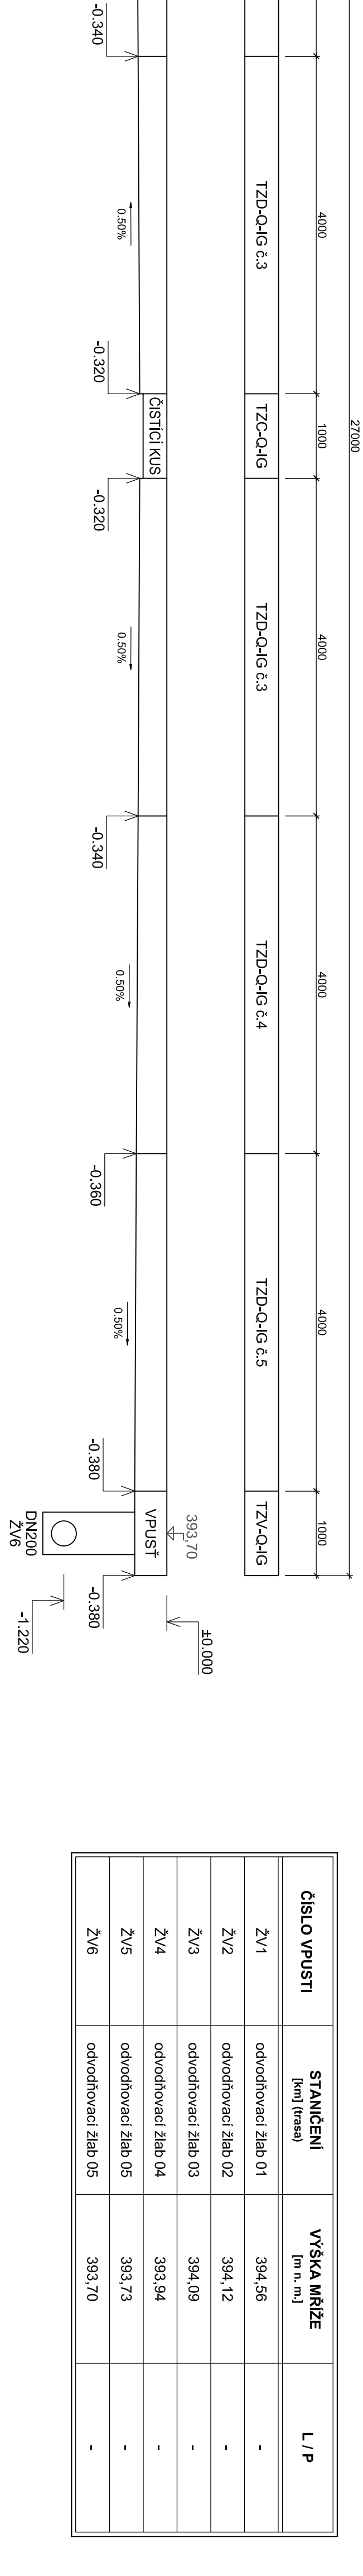


ODVODŇOVACÍ ŽLAB 04 M 1:50
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM 0,5% A PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU
TZD-Q-IG US 400/500/4000 D400

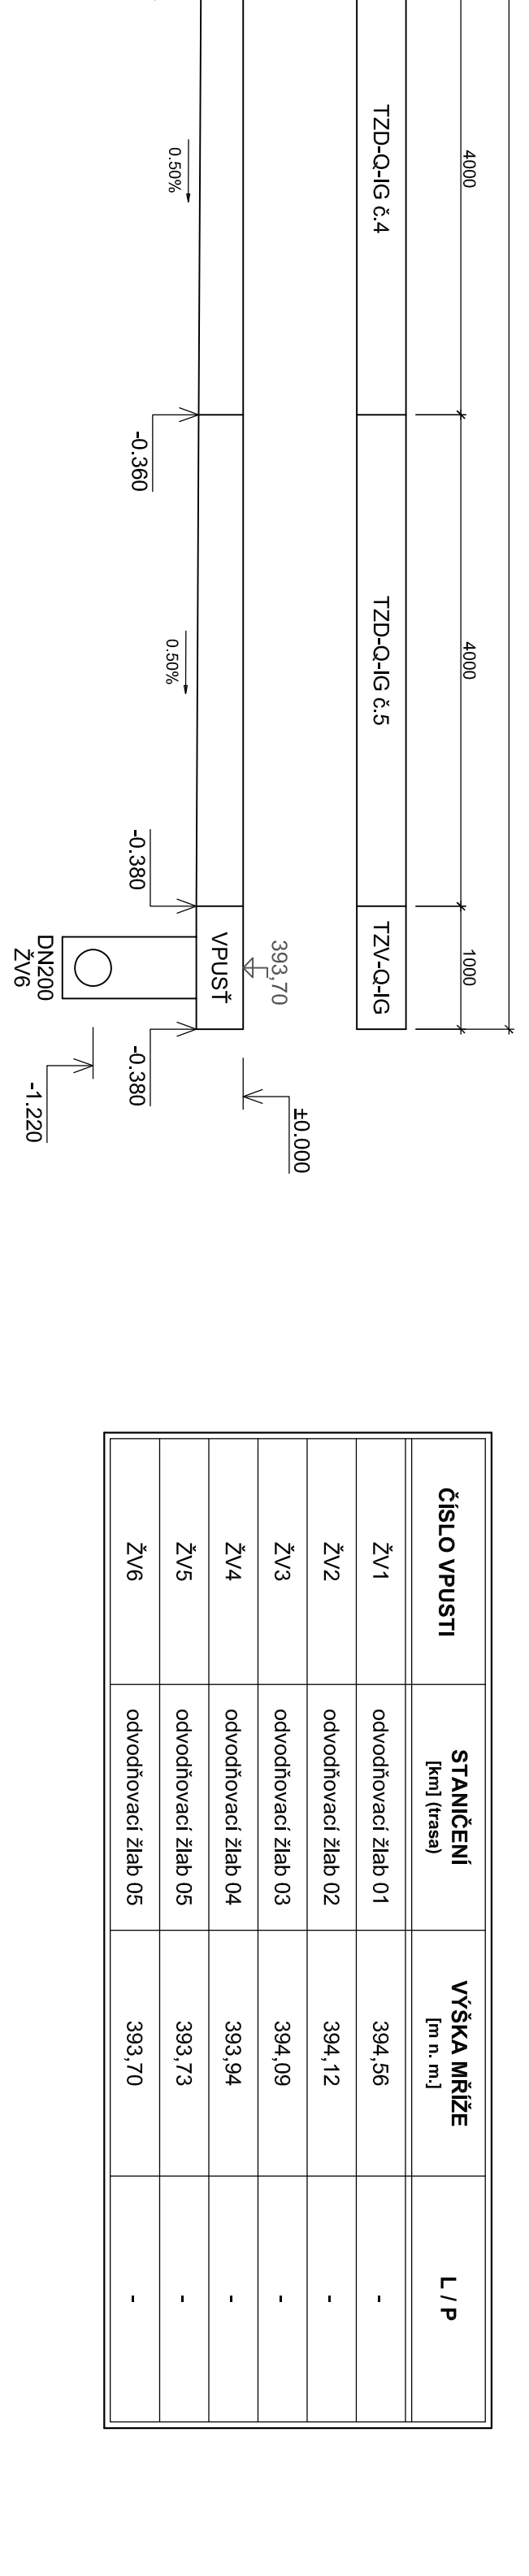


SESTAVA POD VPUSTÍ S MALÝM KOŠEM M 1:25

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM 0,5% A PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU
REZ A-A

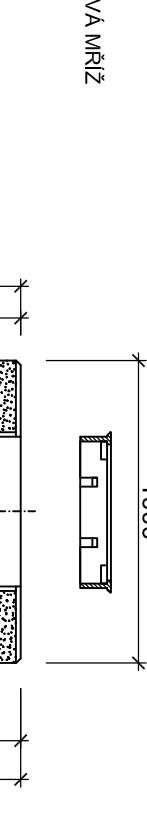

VZOR ULOŽENÍ ŽLABŮ M 1:25


ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S VNITŘNÍM SPÁDEM 0,5%
A PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU
TZD-Q-IG US 400/500/4000
DO BETONOVÉHO LOŽE (C20/25) XF4

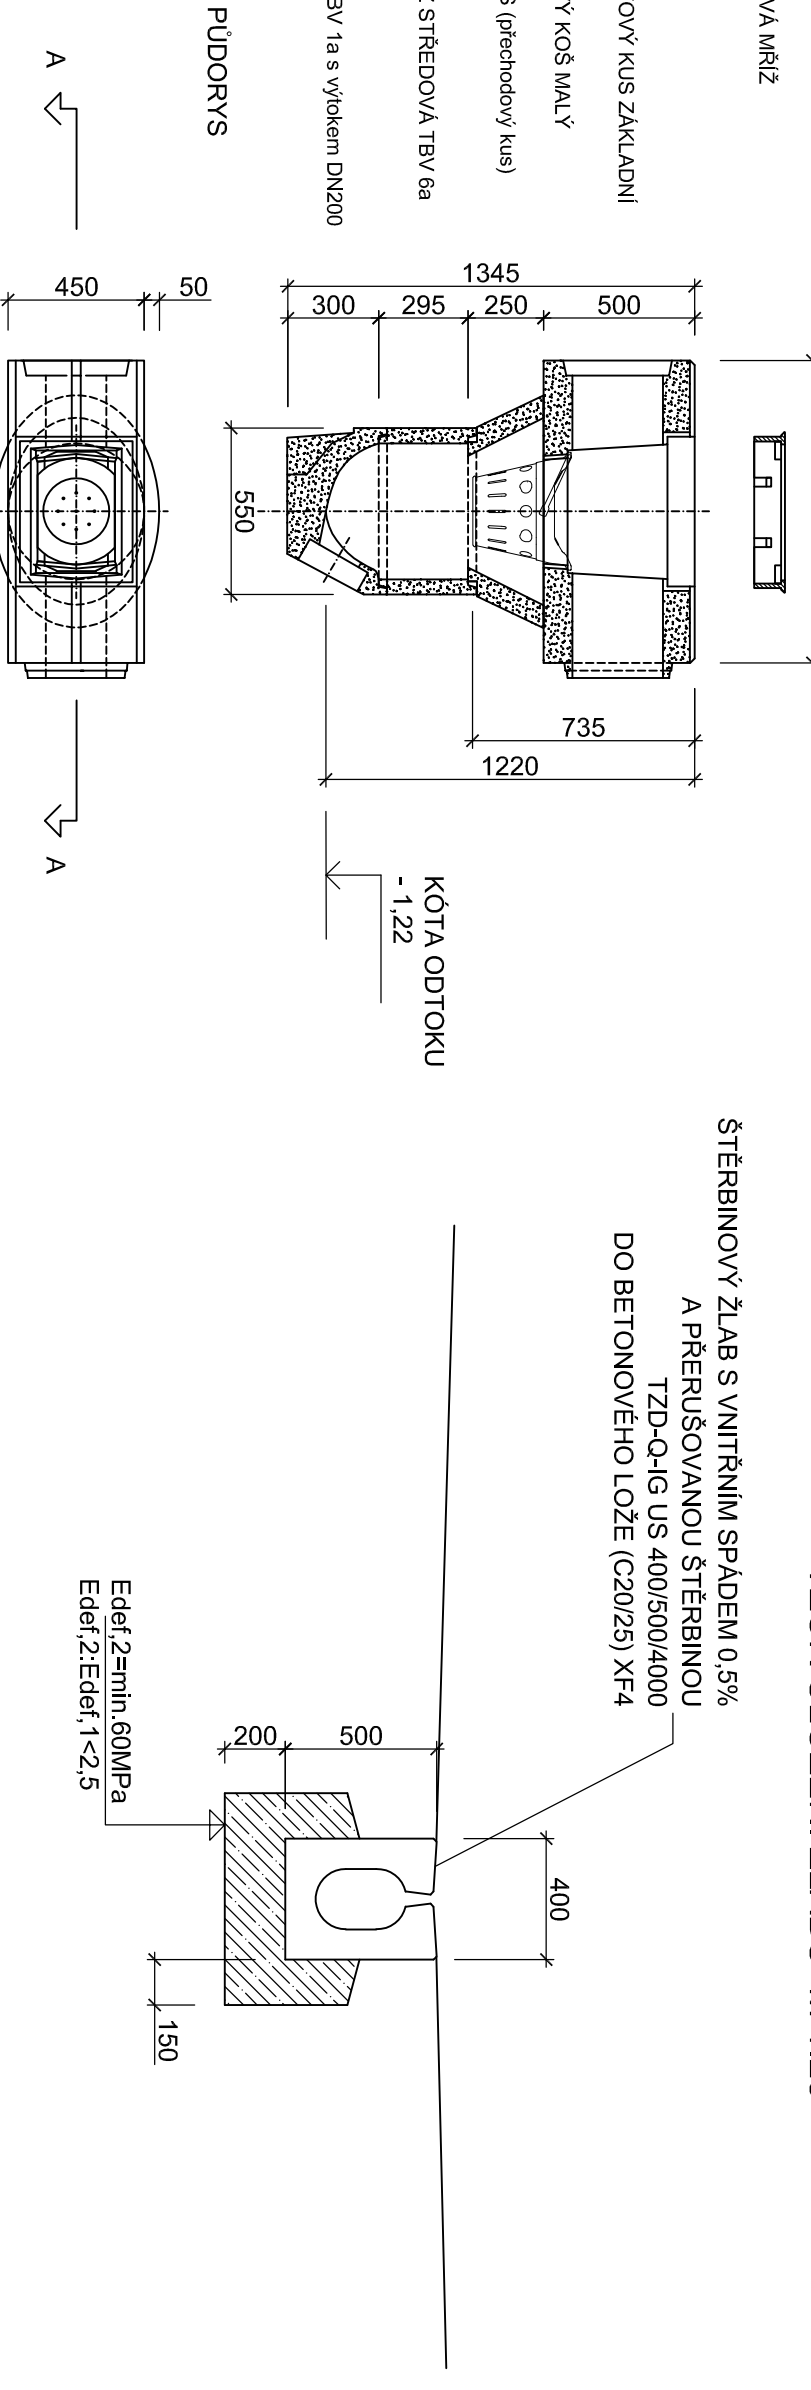

TABULKA VPUSTI

ČÍSLO VPUSTI	STANICEJ [m] (trasa)	VÝŠKA MŘÍŽE [m n. m.]	L / P
ZV1	odvodňovací žlab 01	394.56	-
ZV2	odvodňovací žlab 02	394.12	-
ZV3	odvodňovací žlab 03	394.09	-
ZV4	odvodňovací žlab 04	393.94	-
ZV5	odvodňovací žlab 05	393.73	-
ZV6	odvodňovací žlab 05	393.70	-

Výškový systém: B. p. v.

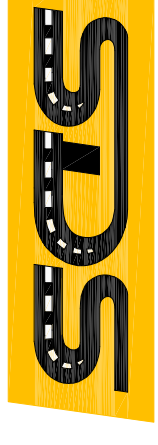

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Vypracoval	M. Bork	Zatv. projektant	Ing. Čestmír Štehlík
Kontrola	Přiznání	Ing. Č. Štehlík	Zašleška 40, 312 01 Přelb
Investor	Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	MLO. Klatovy	email: c.stehlik@centrum.cz
Akces:	PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ U POŠTY, KLATOVY	Formát	7x A4
		Datum	02/2017
		Učel	DÚS + DSP
		Čís. zakázky	09-23-02
		Mapka	-
Období:	ODVODŇOVACÍ PRVKY	Čís. přílohy	Čís. kopie
		D.1.1.8.	