


SPADIŠŤOVÁ ŠACHTA – 1 NÁTOK

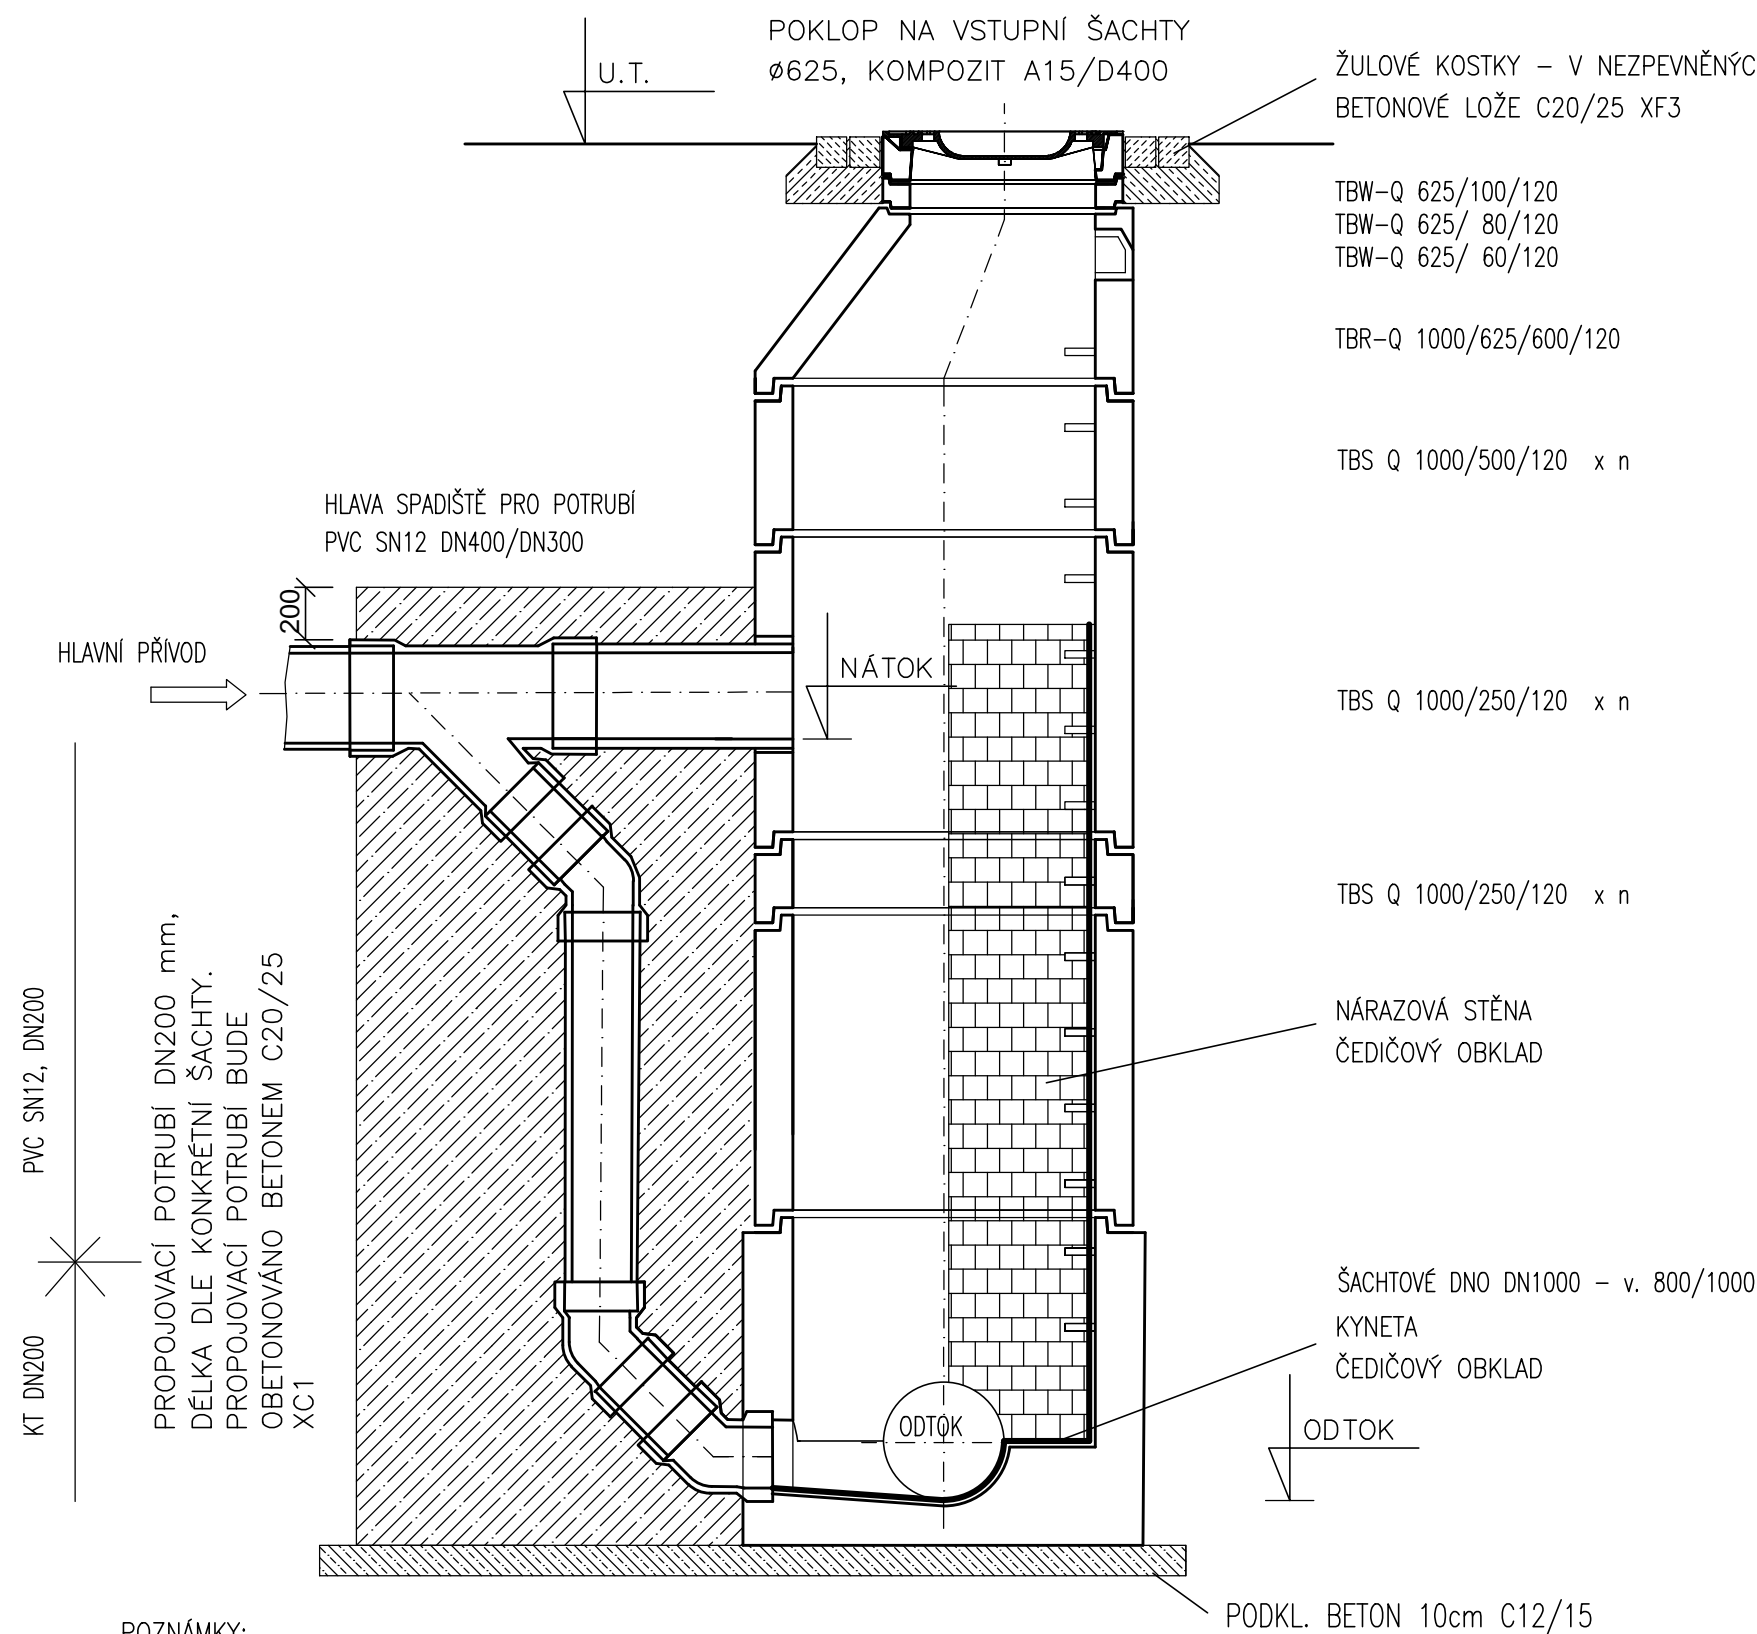


**POZNÁMKY:**  
ŠACHTA JE VYSKLÁDÁNA Z TYPOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ  
ŠACHTOVÉ DNO BUDE Z VÝROBY OPATŘENO PŘÍSLUŠNOU ŠACHTOVOU VLOŽKOU

**ČEDIČOVÝ OBKLAD:**  
SPADIŠŤOVÉ ŠACHTY BUDOU OPATŘENY ČEDIČOVÝM OBKLADEM. OBKLAD BUDE PROVEDEN NA NÁRAZOVÉ STĚNĚ A KYNETĚ.

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí elastomerového těsnění dle ČSN EN 681–1 na špičce dílce, použití pěnových hmot se nepřipouští.

Uvedení výrobce nebo obchodního názvu je pouze informativní a to z důvodu určení standardu pro daný výrobek!!!

STOKA	ŠACHTA	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA	KÓTA PŘÍTOKŮ
přeložka B-16	Š8	428,25 m.n.m.	423,15 m.n.m.	424,31 m n.m.

Vypracoval	Projektant	Odp. projektant	 Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706 e-mail: vakservis@ktnet.cz	
Radka Bauerová	Radka Bauerová	Mgr. Michal Mareš		
Investor: Město Klatovy, nám. Míru 62/I, 33901 Klatovy			Formát	A3
KLATOVY - ULICE KARAFIÁTOVA - VÝSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE			Datum	08/2020
			Účel	provádění stavby
			Čís. kopie	
Vzorová spadišťová šachta - 1.nátok			Měřítko 1:500	Čís. výkr. D.1.2.b.4.a