




ŘEZ 1-1'

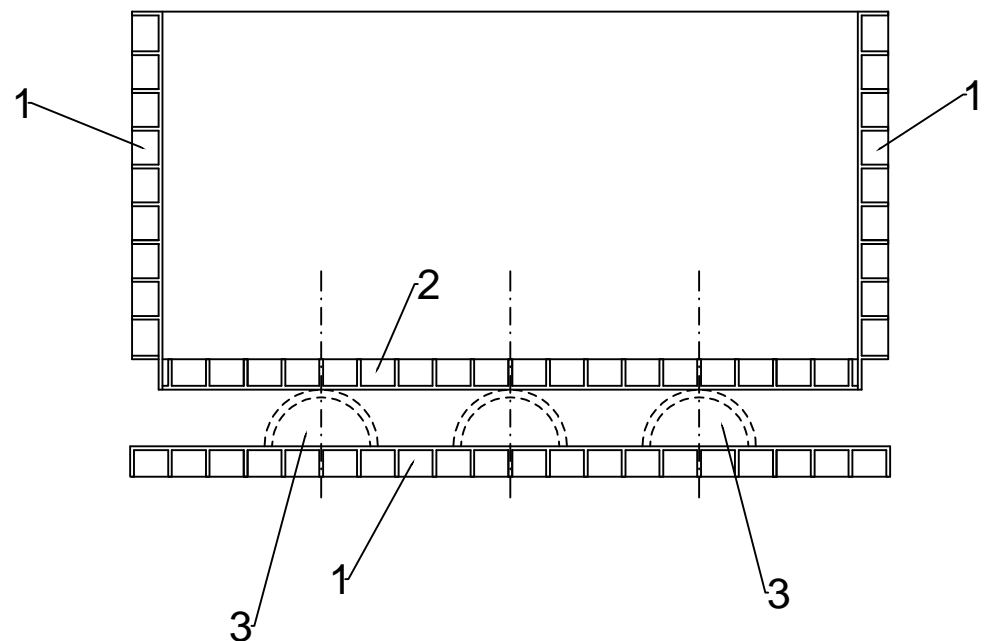

ŘEZ 2-2'

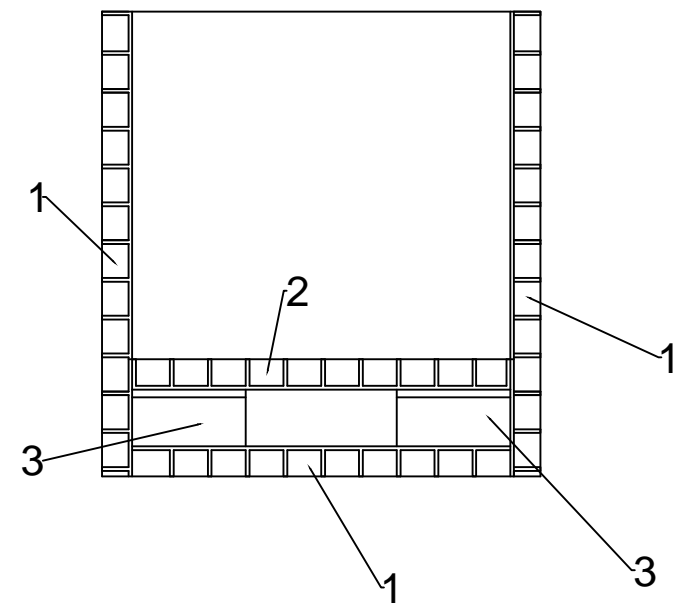

PŮDORYS

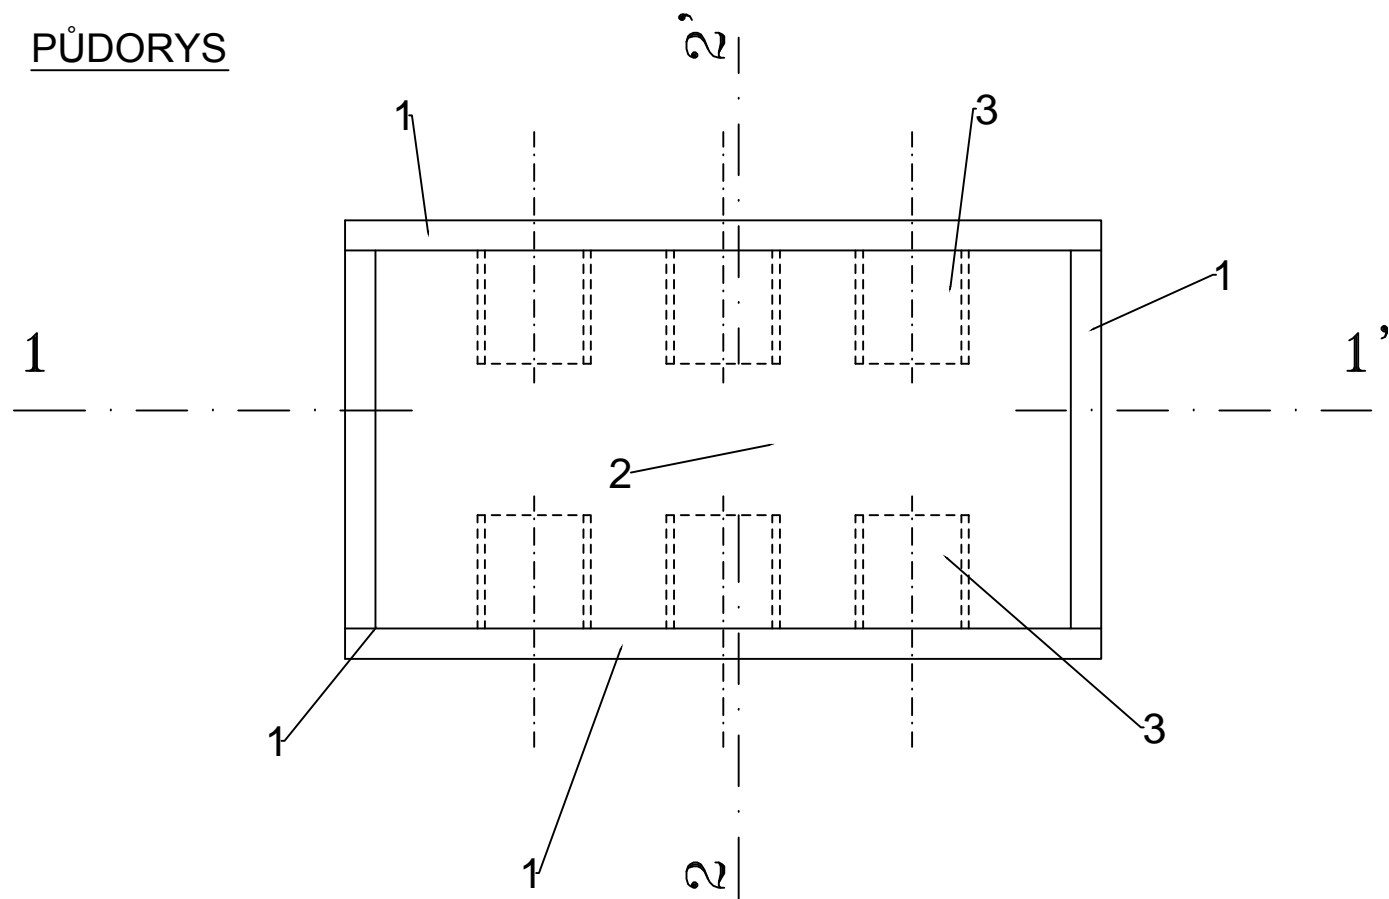

LEGENDA

- 1 ... DESKY PE PŘÍHRADOVÉ
- 2 ... DESKY PE PŘÍHRADOVÉ PERFOROVANÉ
- 3 ... VÝZTUHY-SEGMENTY TRUBEK HDPE DN 300

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 Interprojekt odpady HELENY MALÍŘOVÉ 11, 160 00, PRAHA 6 tel.: +420 233 081 999, fax: +420 233 081 988 e-mail: interpro@interpro.cz, web.: www.interpro.cz		
Ing.Roman Pýcha	Ing. Ondřej Perlinger			
Objednatel:	Odpadové Hospodářství Klatovy, s.r.o, Sadová 362, 339 00 Klatovy IV		Datum:	02/2011
Stavba:	REKULTIVACE SKLÁDKY TKO ŠTĚPÁNOVICE - II. ETAPA		Měřítko:	1:20
			Stupeň:	DSP
			Zak. č.:	434/2011
Objekt:	SO 03 - ODPLYNĚNÍ		Paré č.:	6
Výkres:	KOKSOKOMPOSTOVÝ FILTR - SCHÉMA		Č.výkresu:	304/SO 03