

KLADEČSKÉ SCHÉMA

PH433

POKL. PRO PODZ. H. TUHÝ
HYDRANT PODZ. DN80 1,25 M PN16
FF KUS L=300 DN80 PN16
PPL 90° DN80 PN16

ŠH433

ŠOUPĚ DN80 PN16
ZS TELE. 1,30–1,80 M DN 50–100
POKL. PRO Š. TUHÝ

Šp1


ŠOUPĚ DN100 PN16
ZS TELE. 1,30–1,80 M DN 50–100
POKL. PRO Š. TUHÝ

Š01

ŠOUPĚ DN150 PN16
ZS TELE. 1,30–1,80 M DN 50–100
POKL. PRO Š. SAMONIVELAČNÍ

Š02

ŠOUPĚ DN100 PN16
ZS TELE. 1,30–1,80 M DN 50–100
POKL. PRO Š. SAMONIVELAČNÍ

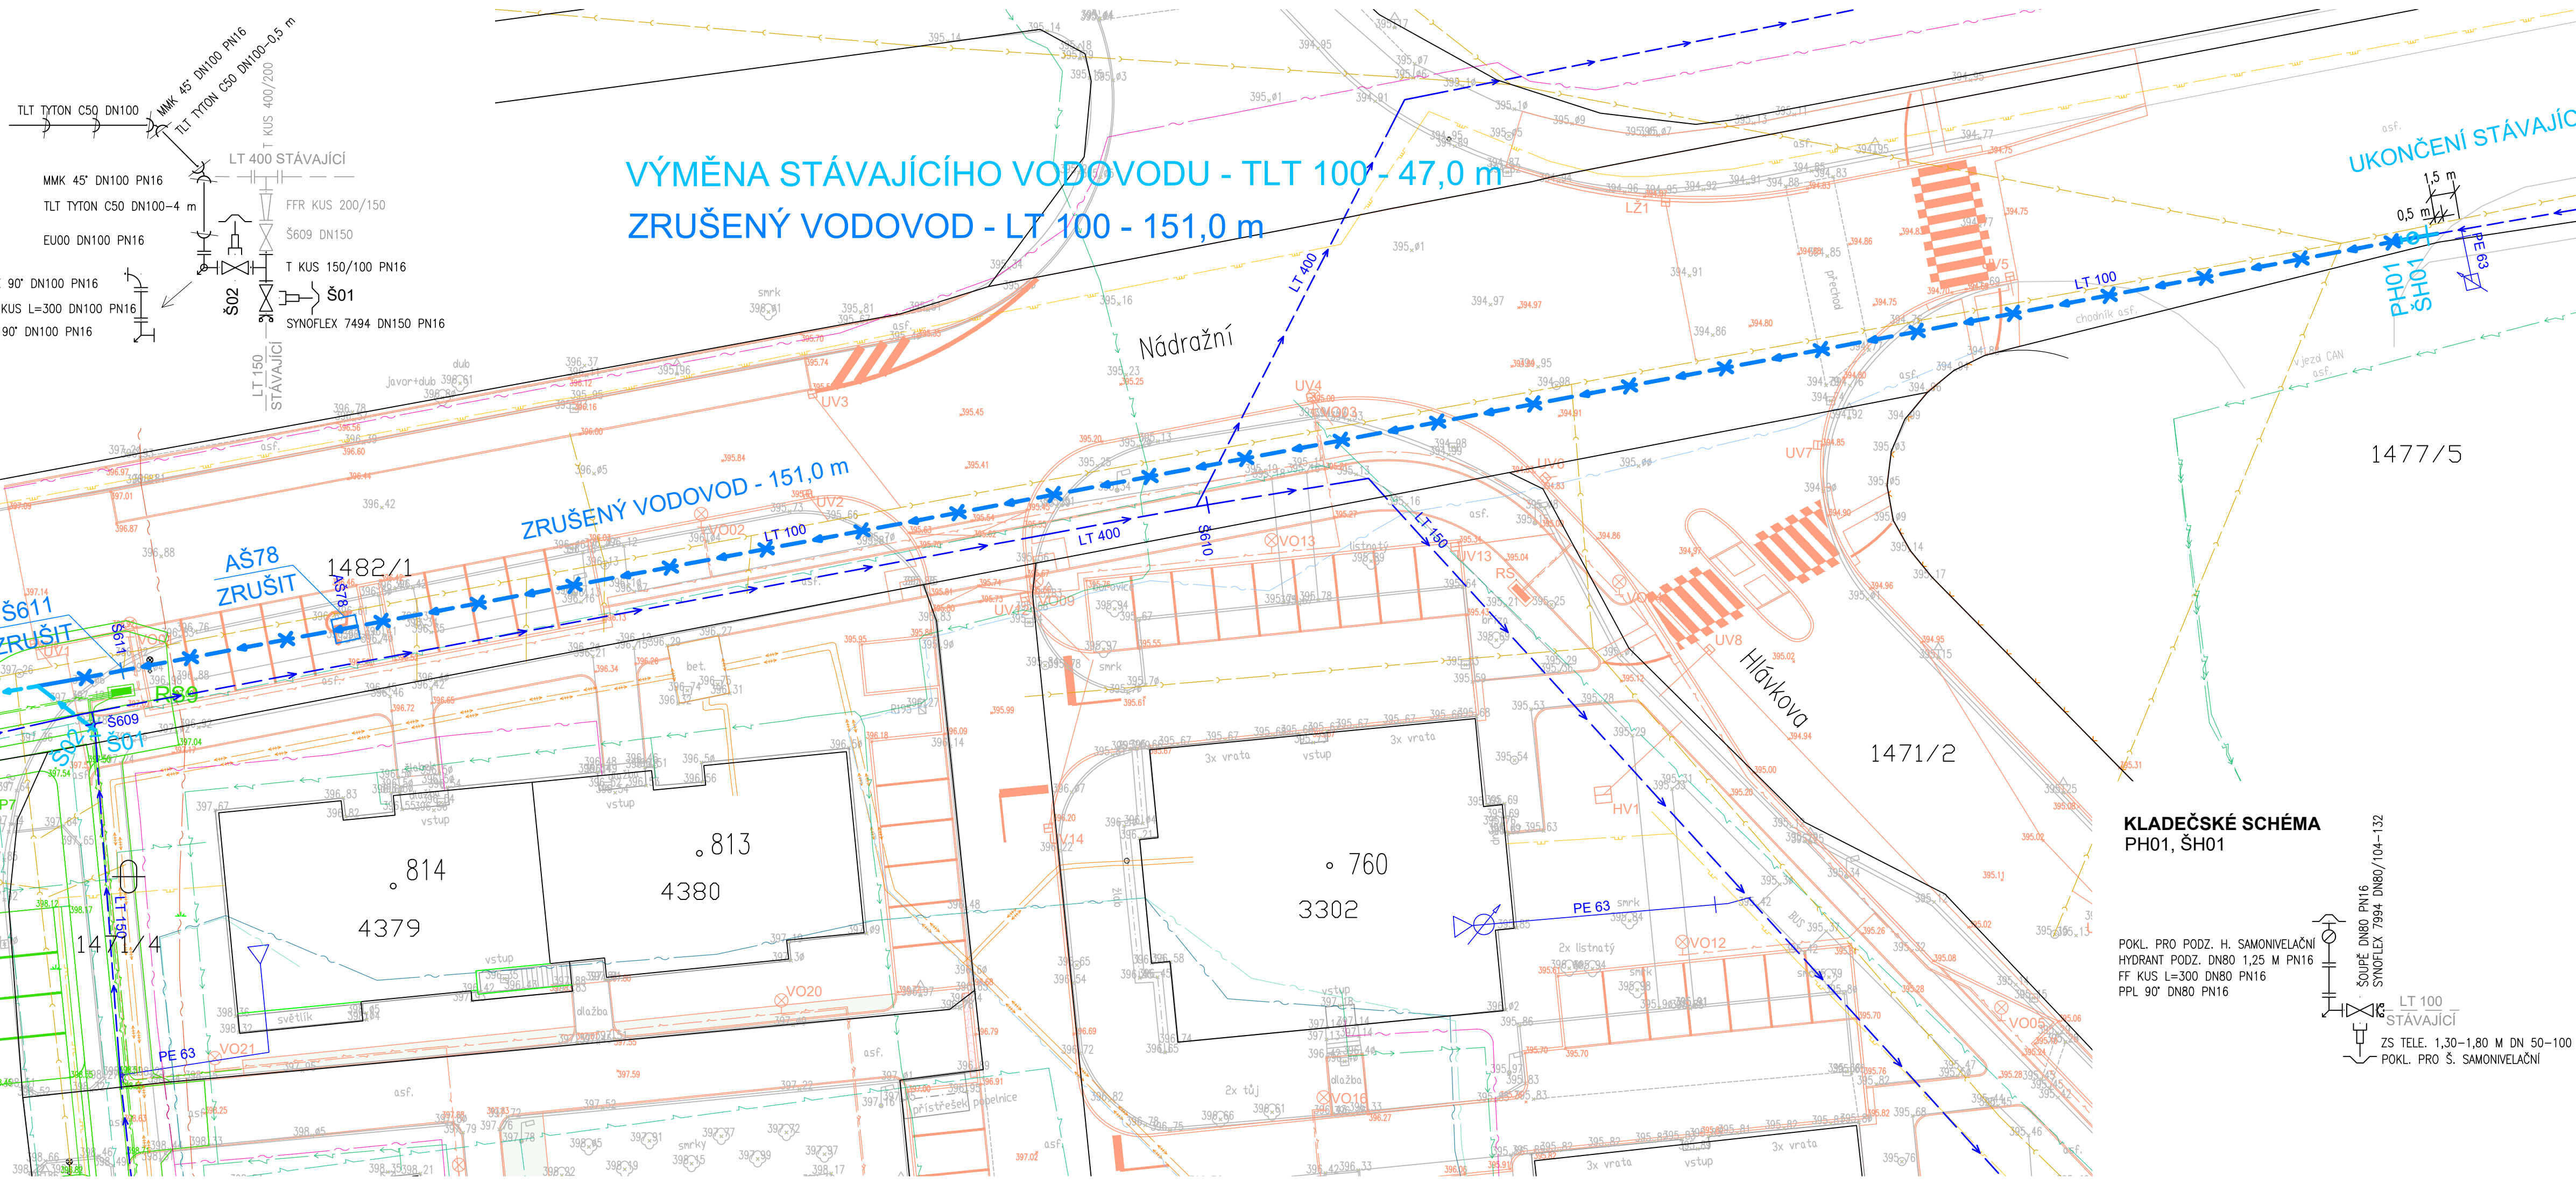

LEGENDA

NAVROVÁNE OPRÁVY SO301

- Výměna vodovodu
- Zrušený vodovod

SOUVISEJÍCÍ SO RPS

- Rekonstrukce komunikace 3. etapa
- Kabely veřejného osvětlení
- Rekonstrukce komunikace 7. etapa
- Kabely veřejného osvětlení

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- ŠVAK – vodovod
- ŠVAK – kanalizace (bez rozlišení)
- ČEZ – silový kabel NN
- ČEZ – silový kabel VN
- KT – horkovod
- RioMedia – metalický kabel
- RioMedia – optický kabel
- CETIN – datový kabel metalický (nadzemní)
- CETIN – datový kabel metalický (podzemní)
- CETIN – datový kabel optický
- Airweb – datový kabel optický
- GasNet – plynovod NTL
- GasNet – plynovod STL
- MĚSTO KLATOVY – datový kabel
- TSK – VO

KLADEČSKÉ SCHÉMA

PH01, ŠH01

POKL. PRO PODZ. H. SAMONIVELAČNÍ
HYDRANT PODZ. DN80 1,25 M PN16
FF KUS L=300 DN80 PN16
PPL 90° DN80 PN16



 ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Koldinova 672, 339 01 KLATOVY II tel: 376 396 222, fax: 376 396 223 e-mail: svk@svk.cz, www.svk.cz	INVESTOR: Město Klatovy nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I	KRAJ: Plzeňský
	ZPRACOVAL: Ing.M.Račáková	DATUM: II/2020
	VED. PROJ.: Ing.M.Smolařová	Č. ZAK.: 1404-D
	ZODP. PROJ.: Ing.M.Vlček	FORMÁT: 5 A4
AKCE: Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 3. SO 301 ÚPRAVY VODOVODU	MĚŘITKO: 1 : 250	DPS
	STUPEŇ:	
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACE	
	D.2.2	