

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

Klatovy	
2024/1	2025/4
asfalt MK	
2.00	34.00
Š1038_2/90.0°	

$A-3 \leftarrow \square \leftarrow A$

$$A-3 \leftarrow \bigcirc \leftarrow A-3$$
$$A-3 \leftarrow \bigcirc \leftarrow A-3$$

A-3 ← ○


[illegible][illegible][illegible]


4.71
3.09
3.05
3.02
3.00
2.98
2.98
2.98
2.96
2.95
2.95
2.95
2.94
2.96
3.04
3.05
3.08

[illegible][illegible]

383 

0.0	DN300-PVC SN12-120.00	
6.0-36.00		8.0-37.00
kamenivo fr. 0-22 mm		

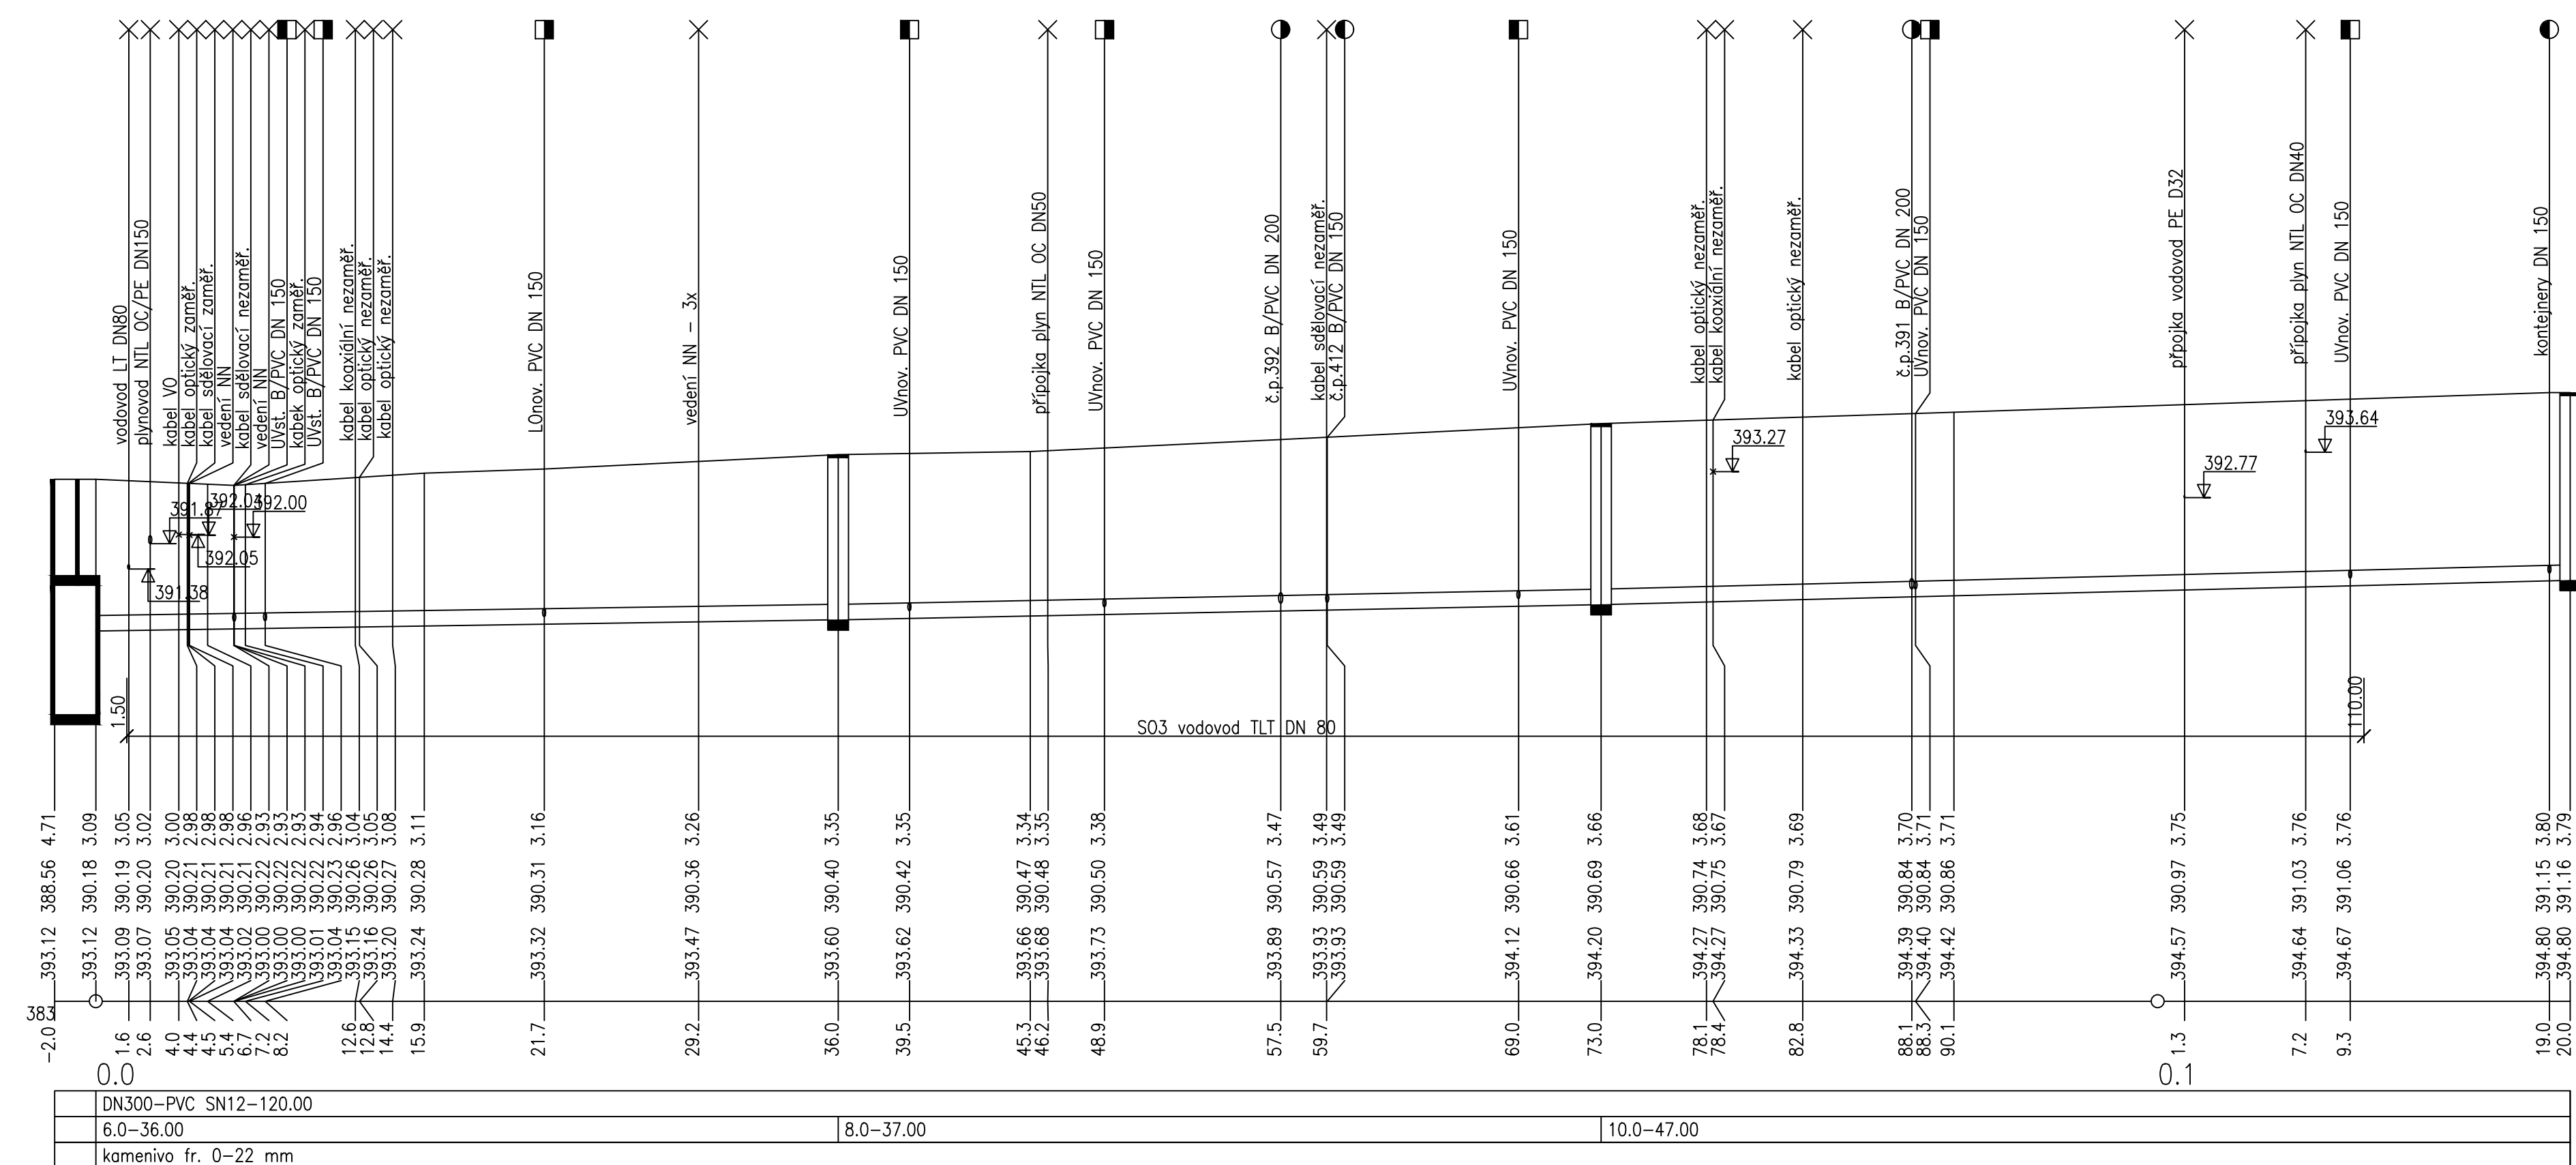

 ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Koldinova 672, 339 01 KLATOVY II. tel.: 376 356 222, fax: 376 356 223 e-mail: svk@svk.cz, www.svk.cz	INVESTOR: Město Klatovy náměstí Míru 62/II., 339 01 Klatovy	KRAJ: Plzeňský
	ZPRACOVAL: Ing. M. Smolařová	DATUM: IX/2021
	VED. PROJ.: Ing. M. Smolařová	Č. ZAK.: 1363-D
	ZODP. PROJ.: Ing. M. Vlček	FORMÁT: 5 A4
AKCE:	S03 KLATOVY - UL. REVOLUČNÍ VODOVOD A KANALIZACE	MĚŘÍTKO: 1:250/1:100
		STUPEŇ: DPS
PŘÍLOHA:	PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE - STOKA A-3	Č. PŘÍLOHY: D.3.4