

- legenda:
- SZ – svorka zkušební
 - PJV – pomocný jímač vedení
 - JT – oddálený tyčový jímač u komínů
 - Propojovací svorky
 - A Drát AlMgSi

Popis:

Objekt je zařazen do třídy ochrany LPS III, z
Vzdálenost svodů uzemnění max. 15m od sebe.

JÍMACÍ SOUSTAVA – hřebenová
s pomocnými jímači /drát
AlMgSi 8mm do výšky min. 0.6m,
jímací vedení A – drát AlMgSi
8mm na podpěrách na střeše,
a podpěrách pro svody jímacího vedení
vzdálenost podpěr max. 1,2m od sebe


V případě vývodů vzduchotechniky na střeše bude
toto zařízení chráněno oddálenými jímači, bude
upřesněno v rámci realizace, včetně oddáleného
jímače u komína od plynového kotle.

Uzemňovací soustava
pásek FeZn 30x4mm uložený jako základový zemnič


5x vývod pro připojení svodů jímací soustavy
1x vývod pro EP svorkovnici – HOP – v technické
místnosti

VZOR:

oddálený jímač
na STA + sířena

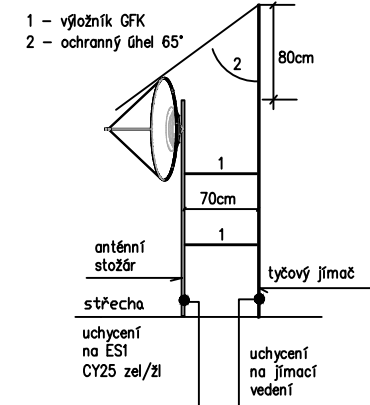

vzor základový zemnič
a připojení

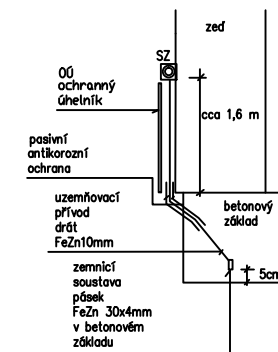

Projekt PS s.r.o. Suvorovova 597, Klatovy 4, 339 01		INVESTOR Město Klatovy, Nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy		STUPEŇ PD : ZSPD
VYPRACOVAL Pavel Šíma	PODPIS	OBSAH Výstavba hasičské zbrojnice ŠTĚPÁNOVICE p.č. 103, 13/1, 9/2,445 v k.ú. Klatovy		ČÍSLO SOUPRAVY
VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL Pavel Šíma				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Šíma ČKAIT 0202243				
AUTOR				
Projekt PS s.r.o.				
VÝKRES	Ochrana před bleskem			