


PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ ŘAD POD VRŠKEM

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[procenta]-DÉLKA[m]

VODOVODNÍ ŘAD - LITINA DN100 - 158,38m

VB3 VB4

VB5 VB6

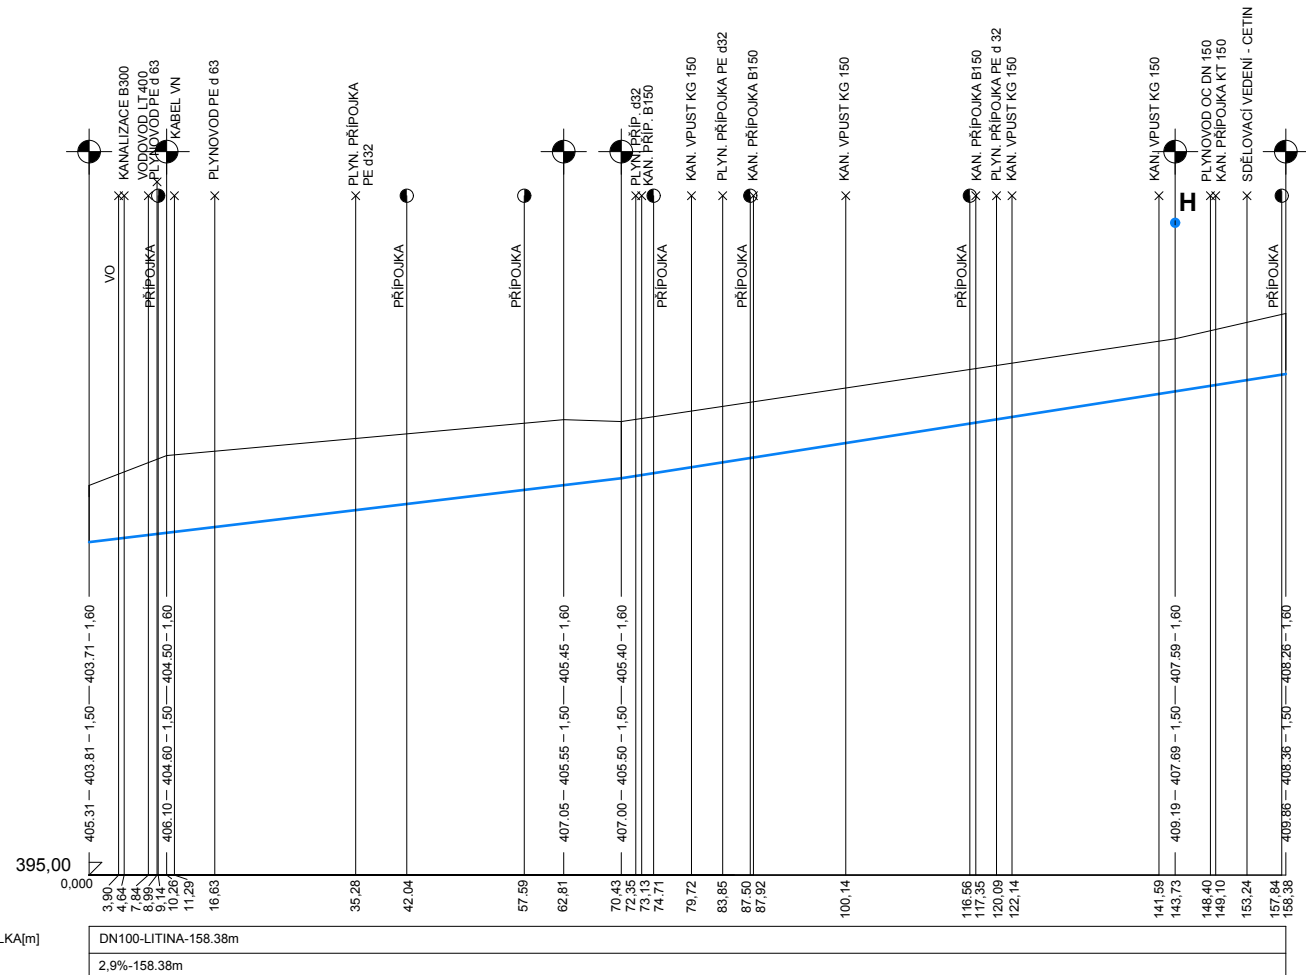

IČO: 04561767 * Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň * tel., fax: 377 433 385 * e-mail: krivanek@suptel.cz

Zodp. projektant ČIHÁK	Projektant KŘIVÁNEK	Kreslil e-mail.: krivanek@suptel.cz KŘIVÁNEK	Číslo zakázky 22314
Investor Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy			Datum XI / 2023
KLATOVY - ul. Pod Vrškem Rekonstrukce vodovodu a kanalizace			Účel DPS
			Měřítko
PODÉLNÝ PROFIL			Číslo výkresu D.2.2