


pomocný jímač
na anténní stožár

- 1 – vložník GFK
2 – ochranný úhel 65°

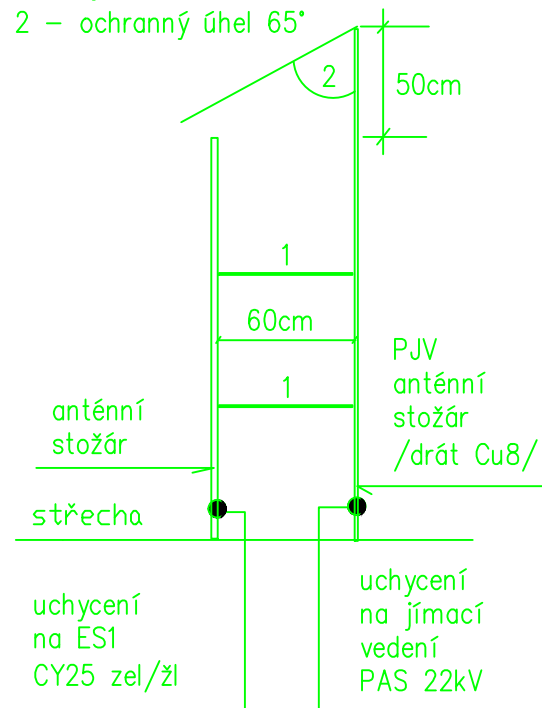

HROMOSVOD legenda

legenda:

hromosvod soustava mřížová
LPS III s pomocnými jímači /drát
AlMgSiT/4 8mm do výšky 0.6m, svorky SS,
na každý PJV 6ks/, se šestadvaceti svody, čísla
svodů označit štítky

provedení hromosvodu viz techn.
zpráva

návrh hromosvodu dle ČSN EN
62305–1/2,3,4/

SK – svorka křížová
SS – svorka spojovací
S0 – svorka pro napojení okapu
SZ – svorka zkušební
PV01 – držák vedení do zdiva
DUz – držák ochranného úhelníku do zdiva
OÚ – ochranný úhelník
Š001 – štítek označovací

1 – 26 /D/
místa vyvedení uzem. přívodů
pro hromosvod
/uzem. přívod drát FeZn10/

31 – 36 /ES/
místa vyvedení hlavní ochranné
připojnice objektu
/uzem. přívod drát FeZn10/

svod č. 1 – 26:
SS,PV01,SZ,OÚ,DUz
uzemňovací přívod drát FeZn 10

A

jímací vedení – drát AlMgSiT/4
na svorkách SS /falcovaný plech,
oplechované atiky/
vzdálenost podpěr max. 1m od sebe

B

zemnicí soustava – Pásek FeZn 30x4 +
drát FeZn 10
ve výkopu po obvodě objektu,
hloubka uložení 1m, vzdálenost od
objektu 1m, zasypání výkopovou zeminou
Rz max = 10 ohmů

SZ – svorka zkušební

PJV – pomocný jímač vedení

PJVK – pomocný jímač vedení na komín

	ATELIER U5 s.r.o. K Zaječskému vrchu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz	INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	STUPEŇ PD: Z.S.B.D
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTURNO-STAVĚBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽARNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input checked="" type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY <input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D.1.4.b) VZT A VÝPOČETNÍ OVLÁDÁNÍ, KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE <input checked="" type="checkbox"/> D.1.4.d) SLNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKUMENTACE ČÁSTI	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: KRESLIL: Pavel Šíma VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan ŠILAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Šíma AUTOR: Atelier U5 s.r.o. VÝKRES:	OBSAH: Stavební úpravy BD čp.391,392,393 Klatovy Hromosvod - LPS	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: