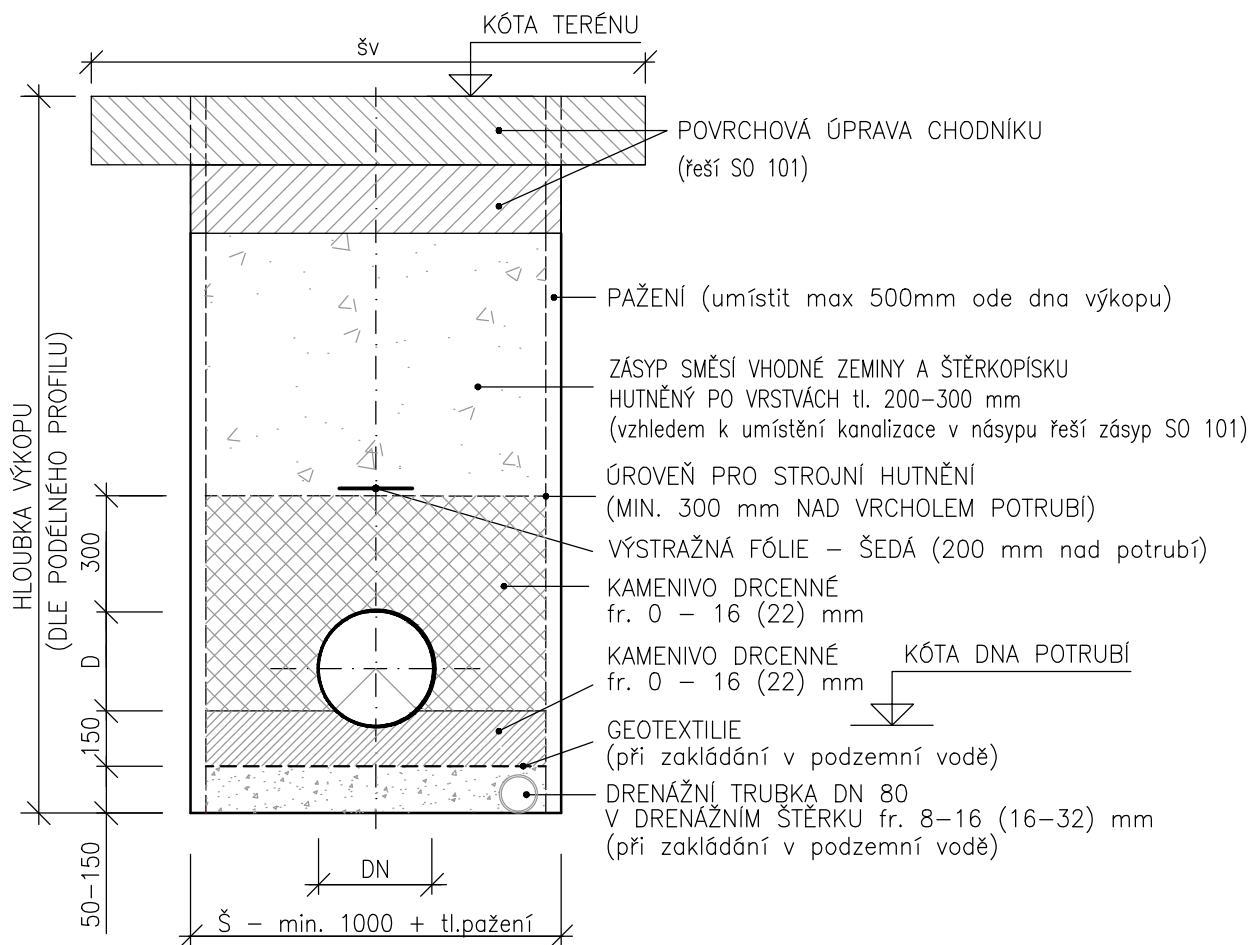





# SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC (vč. přípojek)



ŘEZ JE ZVOLEN JAKO VZOROVÝ, PŘESNÉ SLOŽENÍ MATERIÁLU PRO LOŽE, ZÁSYP A OBSYP BUDE SPECIFIKOVÁNO DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATEL POTRUBÍ!!!

 <b>VAK SERVIS s.r.o.</b> Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy vakservis@ktnet.cz, dat. schránka: 5fx9muz	Odp. projektant <b>Mgr. Michal Mareš</b> 376 358 777	  	Kopie č.
	Vypracoval(a) <b>Ing. Lukáš Habarta</b> 376 358 778, 775 624 393		Účel <b>provedení stavby</b>
Investor <b>Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy, 339 01, IČ 00255661</b>			Datum <b>03/2025</b>
<b>STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY SO301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE</b>			Formát <b>A4</b>
			Měřítko <b>---</b>
			Zakázka č. <b>25.07</b>
Vzorový příčný řez uložení potrubí			Příloha č. <b>5</b>