

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA |
|----------|---------------------------|-------------|------------------|
| 1.01.a | GARÁŽ "1" | 45.20 | Stěrka – Epoxid |
| 1.01.b | GARÁŽ "2" | 67.76 | Stěrka – Epoxid |
| 1.02 | DILNA | 15.15 | Stěrka – Epoxid |
| 1.03 | SKLAD | 10.71 | Stěrka – Epoxid |
| 1.04 | TECH. MÍSTNOST | 8.92 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.05 | KANCELÁŘ – JPO | 14.75 | Linoleum |
| 1.06 | CHODBA | 14.91 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.11 | WC – ŽENY | 5.42 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.12 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 4.51 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.13 | HALA – VSTUP | 14.10 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.14 | D. MÍSTNOST–OBD. PŘÍPRAVA | 59.94 | Linoleum |
| 1.15 | KUCHYŇKA | 6.64 | Linoleum |
| 1.16 | WC – MUŽI | 4.80 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.17 | PŘEDSÍN – WC–M. | 3.96 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.18 | ZADVĚŘI | 3.96 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.19 | PŘEDSÍN – WC–Ž. | 3.96 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.20 | WC – ŽENY | 5.93 | KERAMICKÁ DLAŽBA |

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 290.62

HYG. SMYČKA

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | PODLAHA |
|----------|-----------------|-------------|------------------|
| 1.07 | ČI. ŠATNA – M | 14.44 | Linoleum |
| 1.08 | SPRCHY – M | 7.89 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.09 | Šp. ŠATNA – M | 10.27 | Linoleum |
| 1.10 | WC – MUŽI | 6.64 | KERAMICKÁ DLAŽBA |

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 39.24

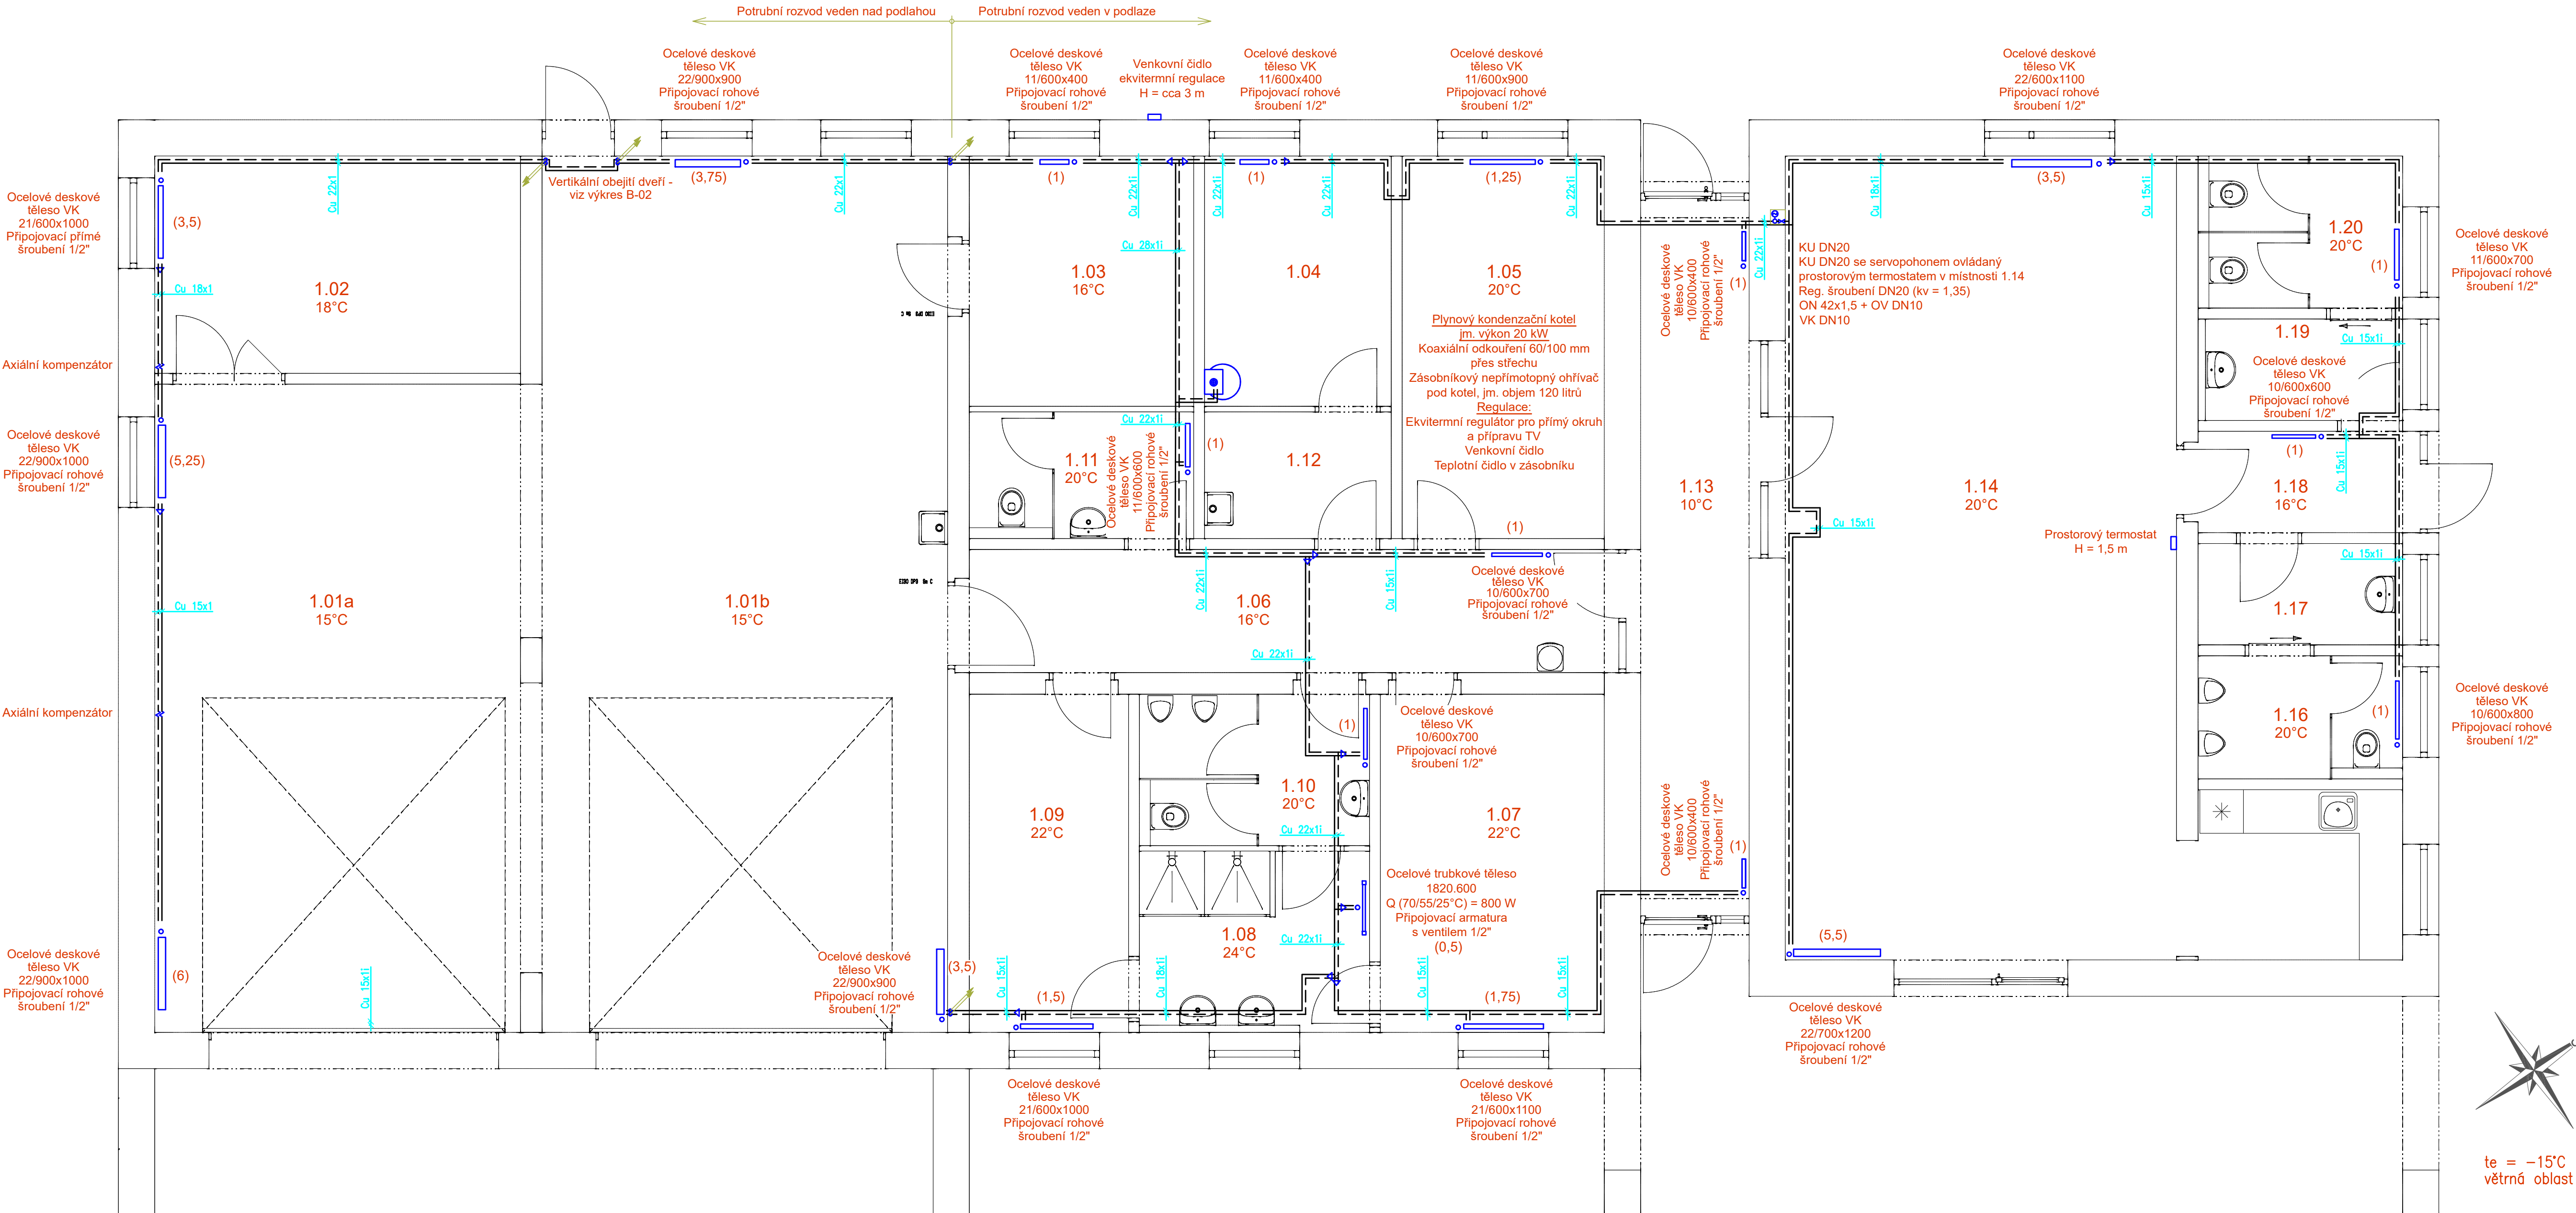

Nastavení ventilů deskových otopných těles je provedeno na referenční výrobek s charakteristikou ventilu dle tabulky. V realizační dokumentaci je dodavatelská firma povinná nastavení přepočítat dle skutečné charakteristiky ji použitých otopných těles a ventilů.

| Ventil s termostatickou hlavicí | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stupeň nastavení ventilu | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| k_v [m³/h] | 0,05 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,75 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/II, Klatovy, IČO: 29109990 mob.: +420736612560, www: www.thermoluft.cz | | INVESTOR Město Klatovy, Nám. Míru 62/II, 339 01 Klatovy | | STUPEŇ PD : ZSPD | |
| VYPRACOVAL Jan Štětka | | OBSAH Hasičská zbrojnice Sobětkice u Klatovy k.ú. Sobětkice u Klatov p.č. 647, p.č.43, p.č.44/2, p.č.44/4, p.č.45/4, p.č.266 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | ČÍSLO VÝKRESU B-01 | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Štětka | | DATUM 12 / 2024 | | FORMÁT: 840x420 | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Petr Lavička | | MĚŘITKO 1:50 | | VÝKRES VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS 1.NP | |
| VÝKRES | | FORMÁT: 840x420 | | D.1.4.b) | |