



vzor základový zemnič a připojení

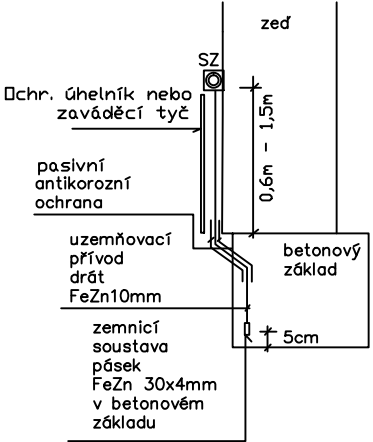

VZOR:

oddálený jímač na KOMÍN

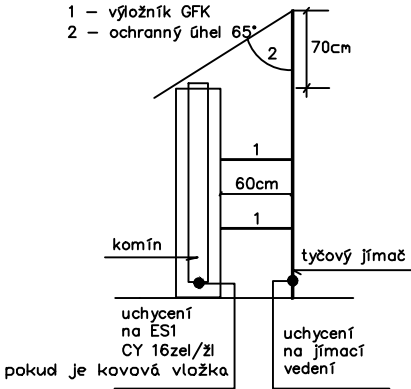

legenda:

- SZ – svorka zkušební
- PJV – pomocný jímač vedení
- JT – jímací tyč – oddálený jímač
- Propojovací svorky

Popis: hromosvod – soustava mřížová s pomocnými jímači /drát AIMGSi 8mm do výšky min. 0.6m, jímací vedení – drát AIMGSi 8mm na podpěrách na střeše, a podpěrách pro svody jímacího vedení vzdálenost podpěr max. 1,2m od sebe provedení hromosvodu viz techn. zpráva

Uzemňovací soustava pásek FeZn 30x4mm uložený v základových pasech jako základová zemnič podle ČSN 33 2000–5–54 ed.2  
8x vývod pro připojení svodů jímací soustavy  
1x vývod pro HOP – u rozvaděče RP1

Projekt PS s.r.o. Suvorovova 597, Klatovy 4, 339 01		INVESTOR Město Klatovy, nám.Míru 62 339 01 Klatovy I, IČ: 0025561	STUPEŇ PD : ZSPD
VYPRACOVAL Pavel Šíma	PODPIS	OBSAH  HASIČSKÁ ZBROJNICE Soběstice u Klatov na p.č.35, p.č.43, p.č.44/2, p.č.44/4, p.č.45/4, p.č.266, v k.ú. Soběstice u Klatov	ČÍSLO SOUPRAVY
VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL Pavel Šíma			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Šíma ČKAIT 0202243			
AUTOR			
Projekt PS s.r.o.			
VÝKRES		DATUM 12 / 2024 MĚŘITKO 1:100	FORMÁT:
OCHRANA PŘED BLESKEM			D. 1.4.d)2

