



KANALIZACE - PVC315

V MÍSTECH PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKU  
UL. PURKYŇOVA

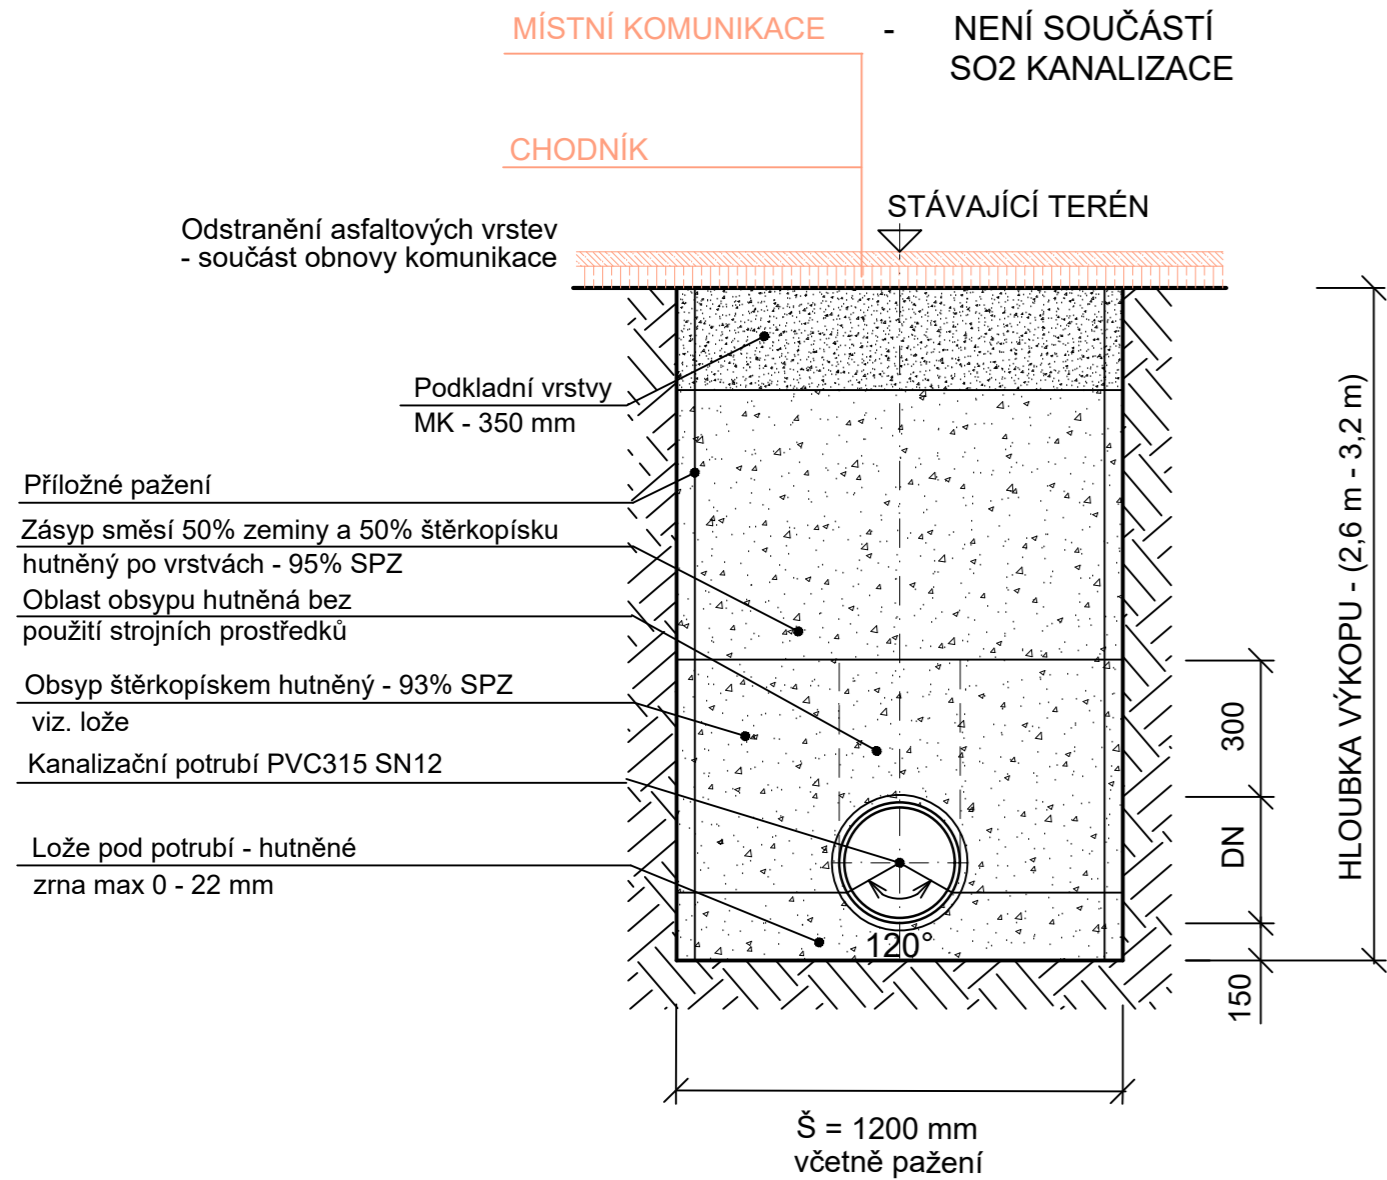

VODOVODNÍ ŘAD - TLT 100 - ŘAD 1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PE 32, 40

MIMO PLÁNOVANOU REKONSTRUKCI KOMUNIKACE  
UL. POD VRŠKEM

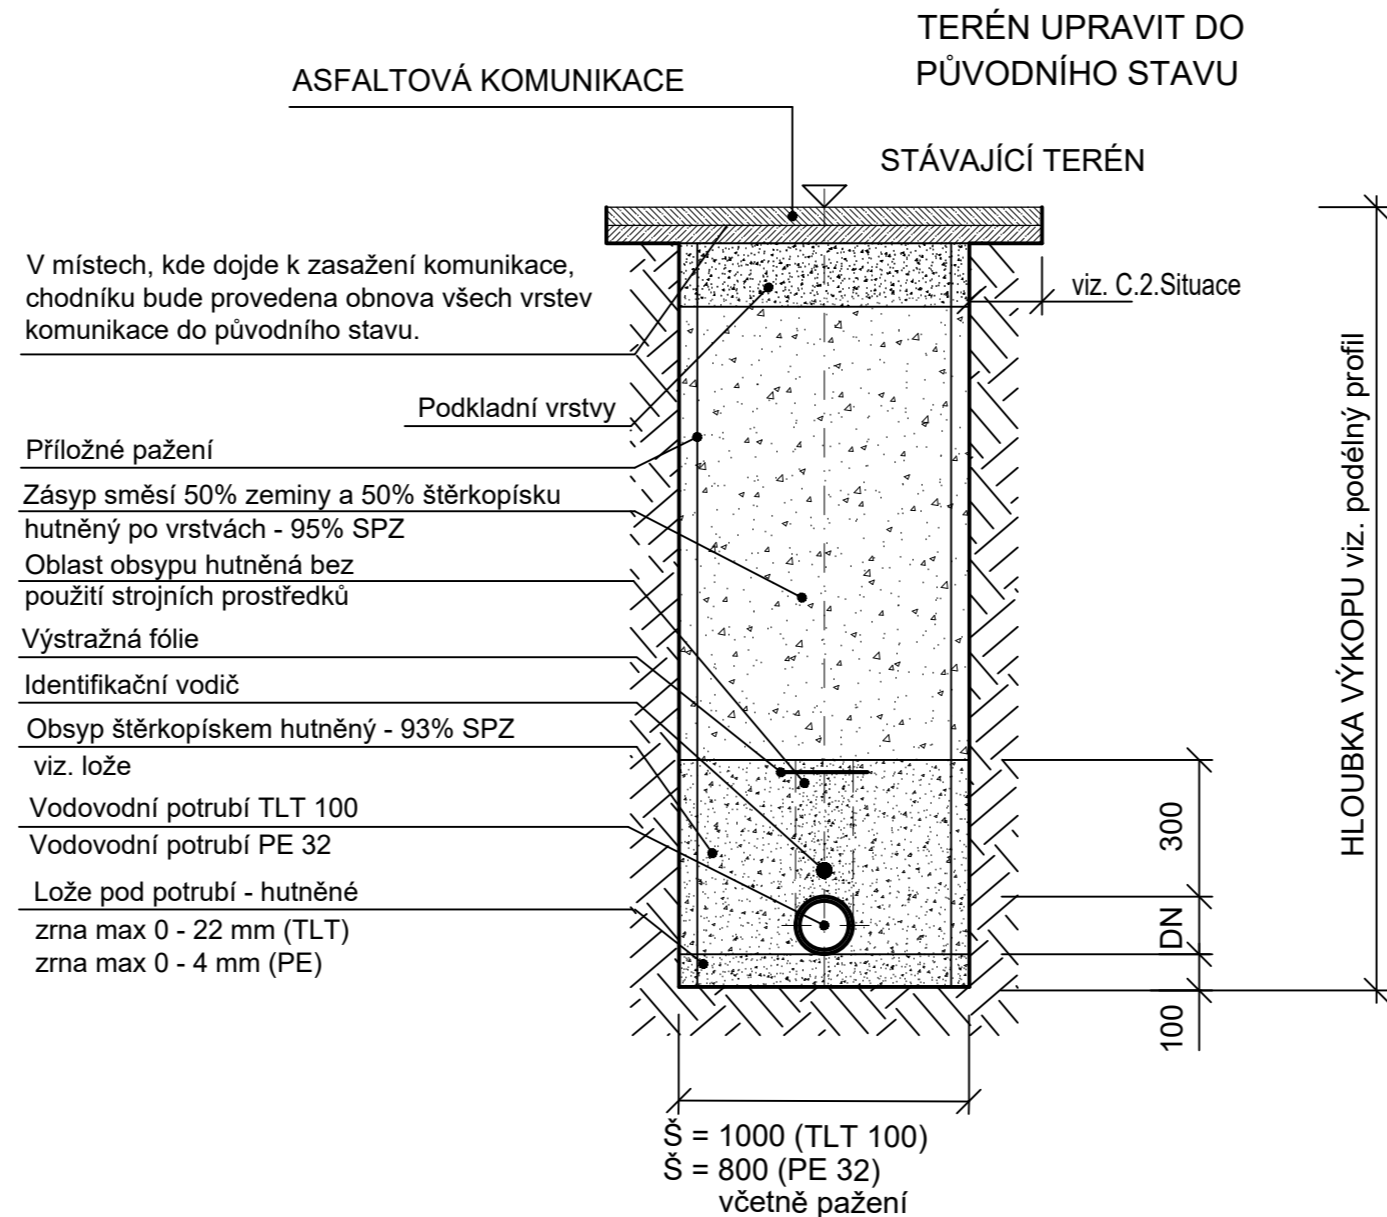



KONSTRUKČNÍ VRSTVY OBNOVY KOMUNIKACE

ASFALT. KOMUNIKACE
ACO 11 - 40 mm
ACP 16 - 60 mm
ŠD - 350 mm

VODOVODNÍ ŘAD - TLT 80, 100  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PE 32, 40

V MÍSTECH PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKU  
UL. PURKYŇOVA

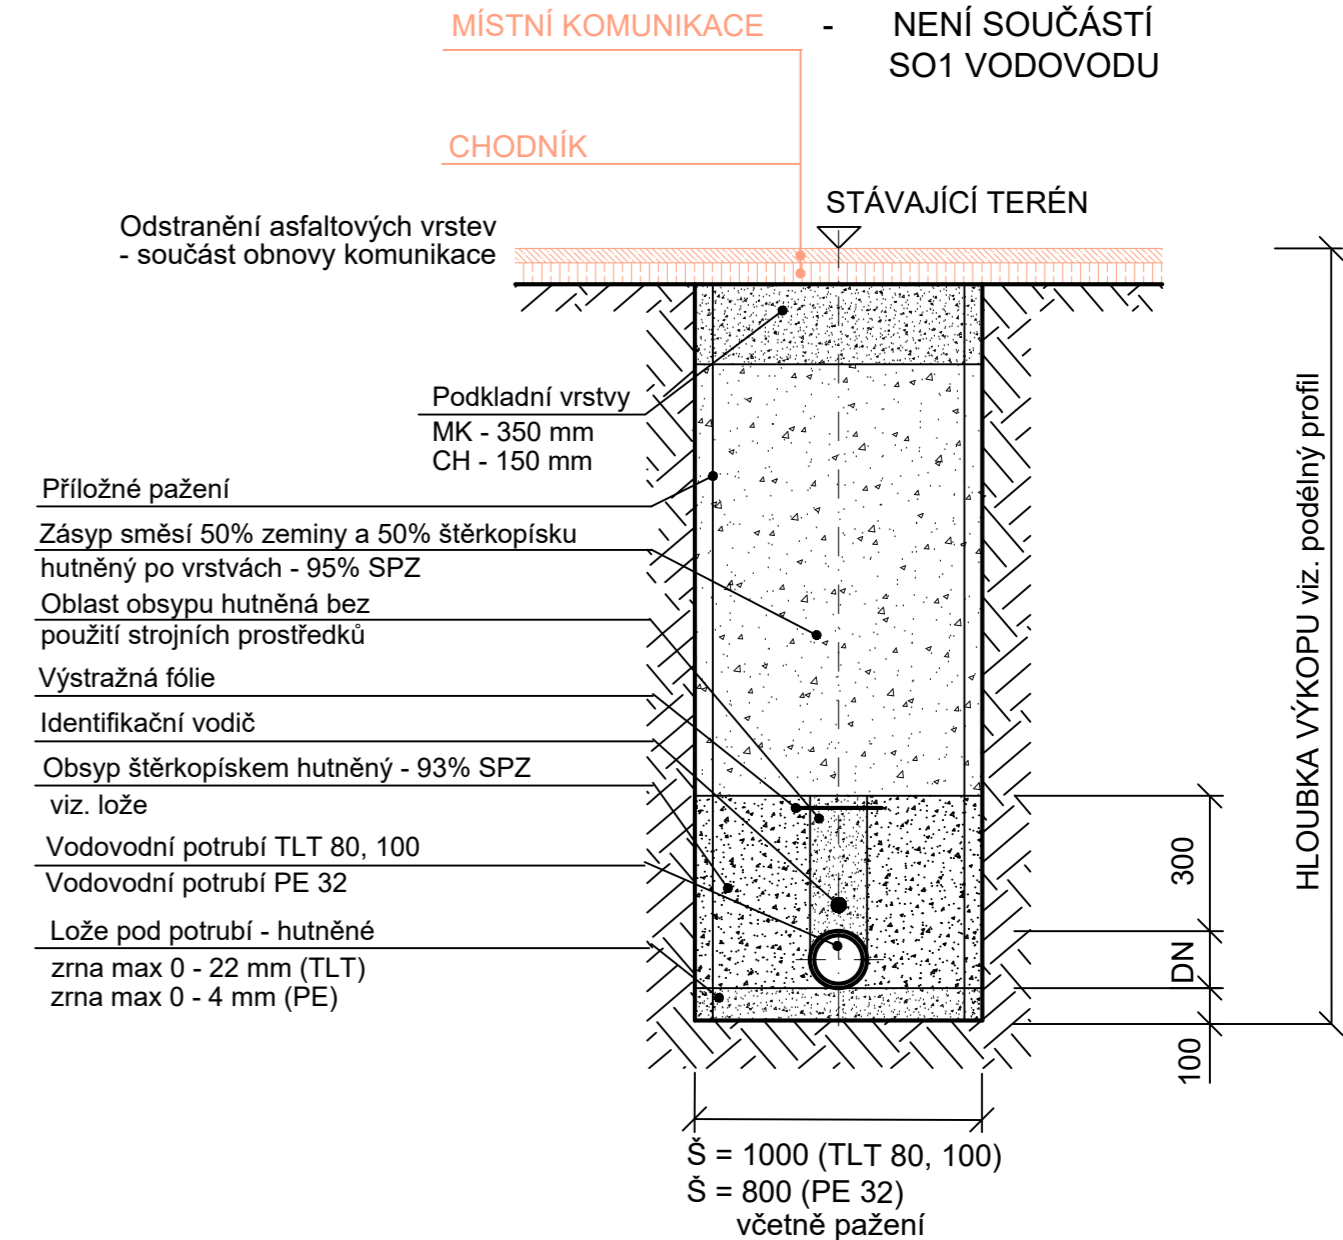

 ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Koldinova 672, 339 01 KLATOVY tel.: 376 356 222, fax: 376 356 223 e-mail: svk@svak.cz, www.svak.cz	INVESTOR: <b>Město Klatovy</b> nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I.	KRAJ: <b>Plzeňský</b>
	ZPRACOVAL: <b>J.Brtník</b>	DATUM: <b>XII/2024</b>
	VED. PROJ.: <b>Ing.M.Smolařová</b>	Č. ZAK.: <b>1484-D</b>
	ZODP. PROJ.: <b>Ing.M.Vlček</b>	FORMÁT: <b>3 x A4</b>
AKCE: <b>KLATOVY - PURKYŇOVA ULICE</b> <b>VÝMĚNA VODOVODU A OPRAVY NA KANALIZACI</b>		MĚŘÍTKO:  STUPEŇ: <b>DPS</b>
PŘÍLOHA: <b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>		Č. PŘÍLOHY:  <b>D.3</b>