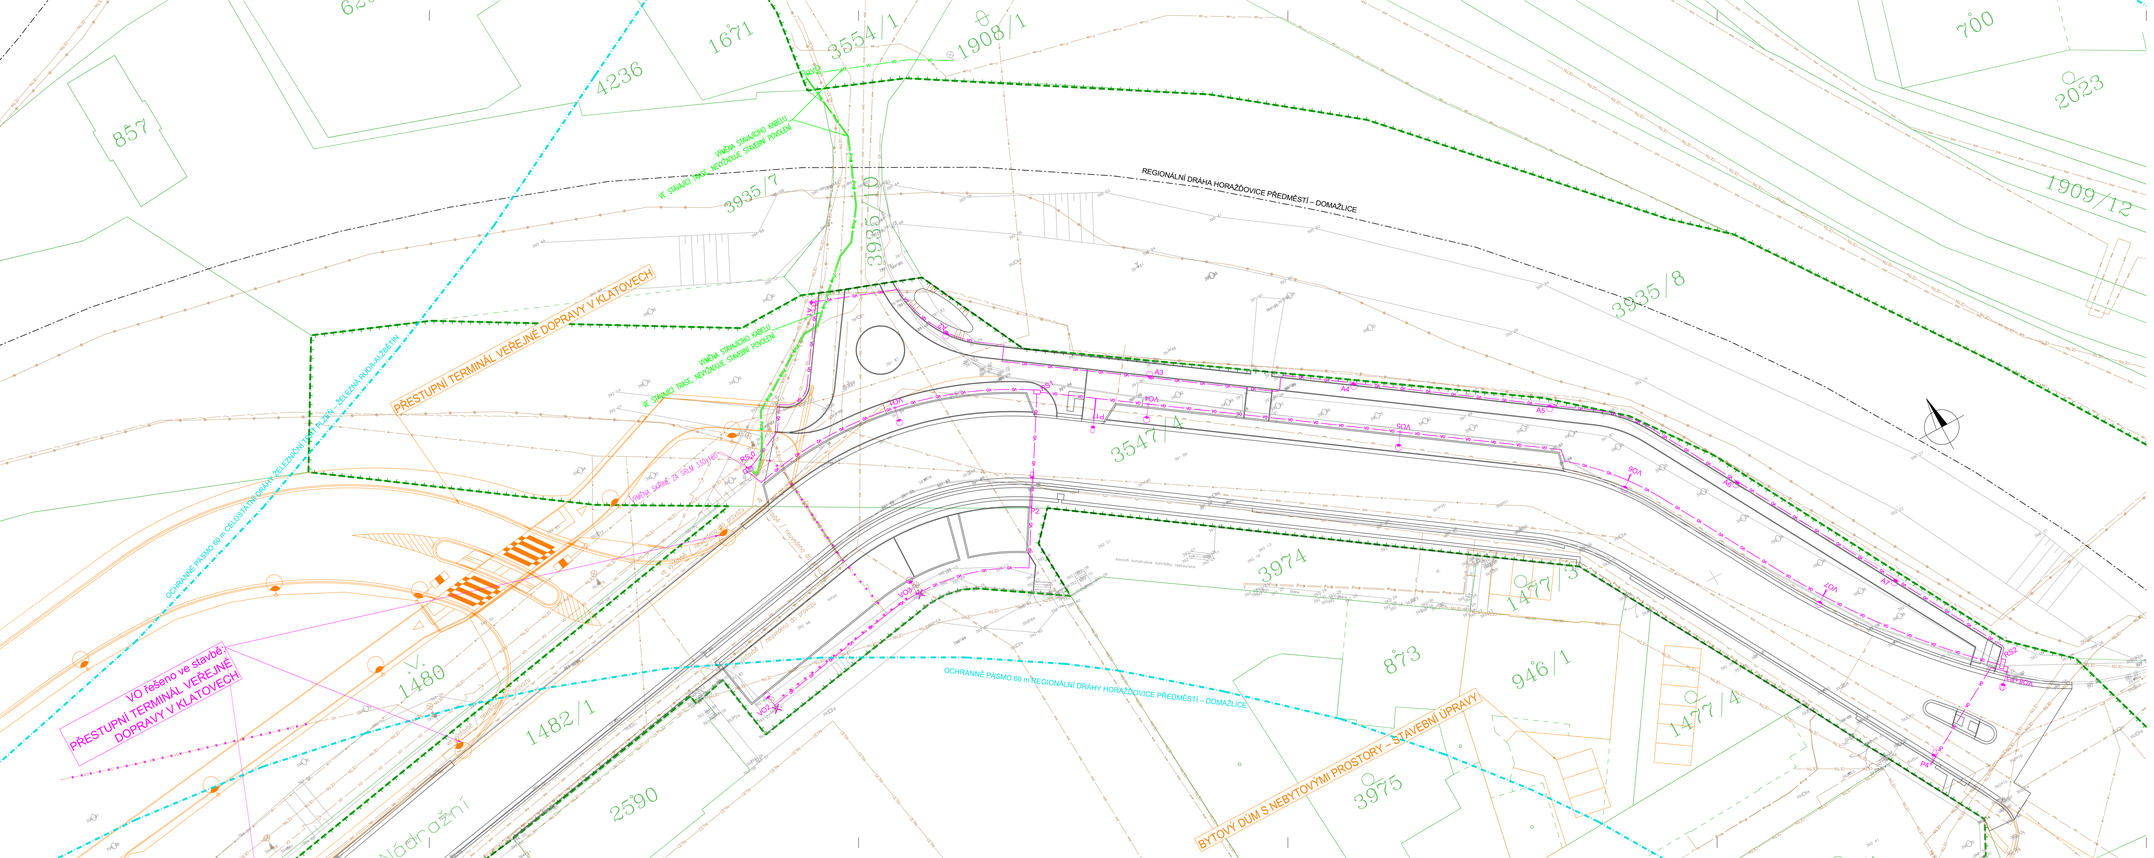

LEGENDA

- katastr
- hranice pozemku stavebníka
- stávající stav
- plná stavba
- hrana komunikace / plochy
- stožár veřejného osvětlení rušený
- A2 — svítidlo LED 15 W, sadový ocelový stožár K 6 159/89/60, výška svítidla nad komunikací 6 m, barva 2700 K
- VO1 — svítidlo LED 40 W, stožár silniční JB 8 ST 159/102/89, výložník VI/89/1800 – 1500/60, 2700 K
- P4 — svítidlo přechodové , stožár SSP 6–C, výložník UD 1/C, výška nad komunikací 6 m, pozice P1, P2 – LED 75 W, 4000 K, pozice P3, P4 – LED 50 W, nast. 45 W, 4000 K
- RS 0 rozpojovací pojistková skříň v pilíři

Elektronický předřadník svítidel ve výrobě nastavit na snížení intenzity osvětlení od 23.00 do 5.00 na 50%

- VO — silové kabely VO v chrániče (zemní kabel, nová trasa) (CYKY 4Bx10) + zemnící drát
- VO — silové kabely VO v chrániče (zemní kabel, stáv. trasa) (CYKY 4Bx10) + zemnící drát – výměna ve stávající trase
- P+A — silové kabely VO v chrániče (zemní kabel, stáv. trasa) (ANYY 4Bx35) + zemnící drát – výměna ve stávající trase
- VO — rušený kabel

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- VO — TS Klatovy – veřejné osvětlení
- — Metropolitní síť Klatovy – sdělovací vedení
- — Klatovská teplárna – horkovod
- — ČEZ – silové vedení NN
- — ČEZ – silové vedení VN
- — CETIN – sdělovací vedení
- — GasNet – plynovod NTL
- — GasNet – plynovod STL
- — ŠVAK – vodovod
- — ŠVAK – kanalizace jednotná
- — ČD Telematika – optické kabely
- — T-MOBILE– optické kabely

POZNÁMKY

Všechny osvětlovací stožáry se připojí na uzemnění FeZn 10 mm přiložené do výkopu ke kabelu.

Místo přechodu stožáru do země se ochrání betonovým límečkem z betonu C12/15 (průměr 30 cm, výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm, zkoseným pro stékání dešťové vody).

ULOŽENÍ KABELU V ZEMI:
V BĚŽNÉ TRASE DLE ŘEZU A–A, V OZNAČENÝCH OSECICH DLE ŘEZU I–I,
PROTLAK – HLOUBKA ULOŽENÍ CHRÁNIČKY MIN. 1,2 m

DOPLŇOVANÉ STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY OCELOVOU MANŽETOU V MÍSTĚ PŘECHODU DO ZEMĚ, DÉLKA 0,3 m

UPOZORNĚNÍ:
PŘED VYTÝČENÍM STAVBY JE NEZBYTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V TRASE VEDENÍ VO

POZICE OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ A PŘÍPADNÉ OPRAVY TRASY A ÚPRAVY ULOŽENÍ KABELU (DO DALŠÍCH CHRÁNIČEK A POD.) S OHLEDEM NA SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
ZEJMÉNA ELEKTRO, SDĚLOVACÍ – UPŘESNÍ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY PODLE VÝSLEDKŮ VYTÝČENÍ

Nové osvětlovací body se označí identifikačními štítky dle standardu provozovatele

DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
08.08.2024	PRO KLIENTA	PH	JS

SO 401 Veřejné osvětlení

NAVRHL: ING. PAVEL HOŠEK	VYPRACOVAL: ING. JAROSLAV HAVLÍK	KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ SUROVEC	PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY PROS s.r.o., Trojanova 673/9, Praha 9, tel. 776 304 488, URL: www.pros.cz
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC			

INVESTOR(KI):
Město Klatovy
Náměstí Míru 62/1, 339 20 Klatovy

AUTOR(Z) RAZÍTKO:

STAVBA:
Rekonstrukce ulice Nádražní
(úsek Cibulkova - Hlávkova)

K.Ú.:	STUPEŇ:	FORMÁT:	Č. PŘÍLOHY:	Č. VÝTISKU:
Klatovy	PDPS	12 x A4	D.2.2	
KRAJ: Plzeňský	DATUM: 07/2024	MĚŘÍTKO: 1 : 250		

PŘÍLOHA:
Situační výkres