



VODOVODNÍ ŘAD 1-2
PE100 RC d 90x8,2 SDR11
CELKOVÁ DÉLKA 174,2 m

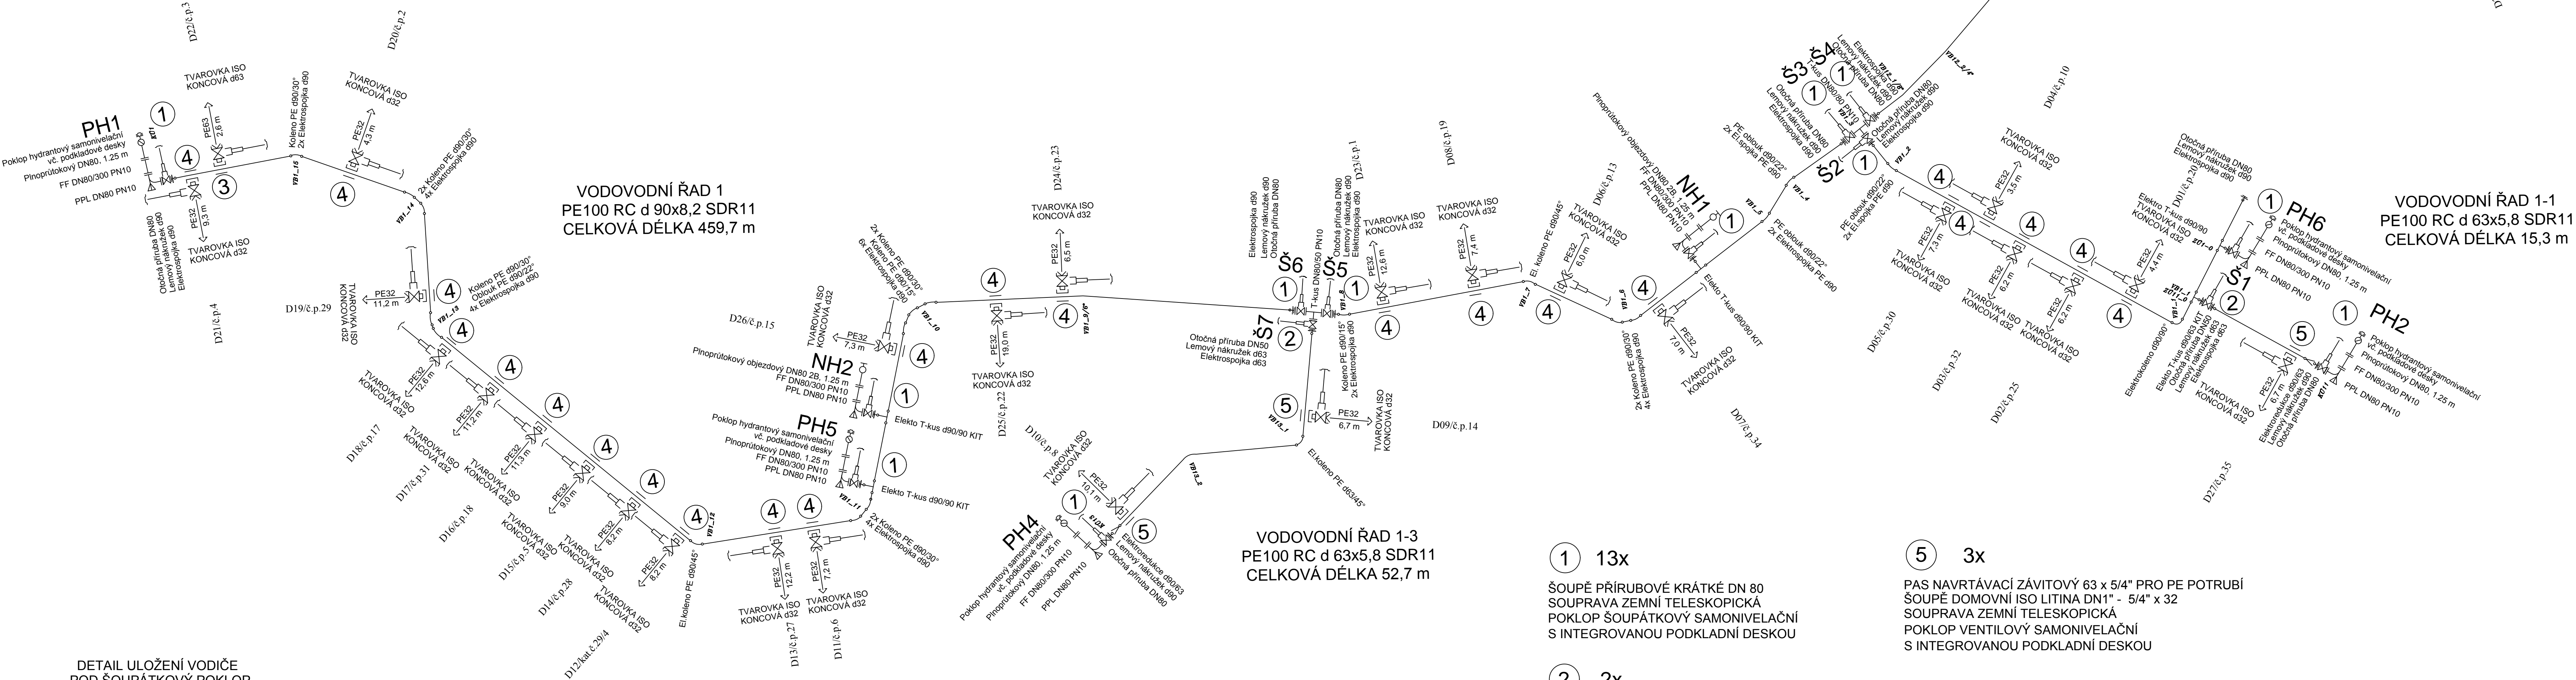

DETAIL ULOŽENÍ VODIČE
POD ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP



1 13x

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ
S INTEGROVANOU PODKLADNÍ DESKOU

2 2x

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ SAMONIVELAČNÍ
S INTEGROVANOU PODKLADNÍ DESKOU

3 1x

PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ 90 x 2" PRO PE POTRUBÍ
ŠOUPĚ DOMOVNÍ ISO LITINA DN1" - 5/4" x 32
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
POKLOP VENTILOVÝ SAMONIVELAČNÍ
S INTEGROVANOU PODKLADNÍ DESKOU

4 26x

PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ 90 x 5/4" PRO PE POTRUBÍ
ŠOUPĚ DOMOVNÍ ISO LITINA DN1" - 5/4" x 32
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
POKLOP VENTILOVÝ SAMONIVELAČNÍ
S INTEGROVANOU PODKLADNÍ DESKOU

5 3x

PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ 63 x 5/4" PRO PE POTRUBÍ
ŠOUPĚ DOMOVNÍ ISO LITINA DN1" - 5/4" x 32
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ
POKLOP VENTILOVÝ SAMONIVELAČNÍ
S INTEGROVANOU PODKLADNÍ DESKOU

<div><div><div></div></div><div><div>Šumavské vodovody a kanalizace a.s.</div><div><div>Klatovská 672, 339 01 KLATOVY</div><div><div>tel: 376 582 222, fax: 376 582 223</div><div><div>mail: ssk@svsk.cz, www.ssk.cz</div></div></div></div></div></div>	INVESTOR: Město Klatovy náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	KRAJ: Píseňský
	ZPRACOVAL: Ing.M.Smolářová	DATUM: XI/2017
	VED. PROJ.: Ing.M.Smolářová	Č. ZAK.: 1293-D
	ZODP. PROJ.: Ing.M.Víček	FORMÁT: 10 A4
AKCE: DEHTÍN - VODOVOD	MĚŘITKO: STUPEŇ: DPS	Č. PŘÍLOHY: D.1.2.5
	PŘÍLOHA: KLADEČSKÉ SCHÉMA	