


OZN. VRCHOL. BODŮ

VB3

VB2

VB1

MĚŘÍTKO 1:250/100

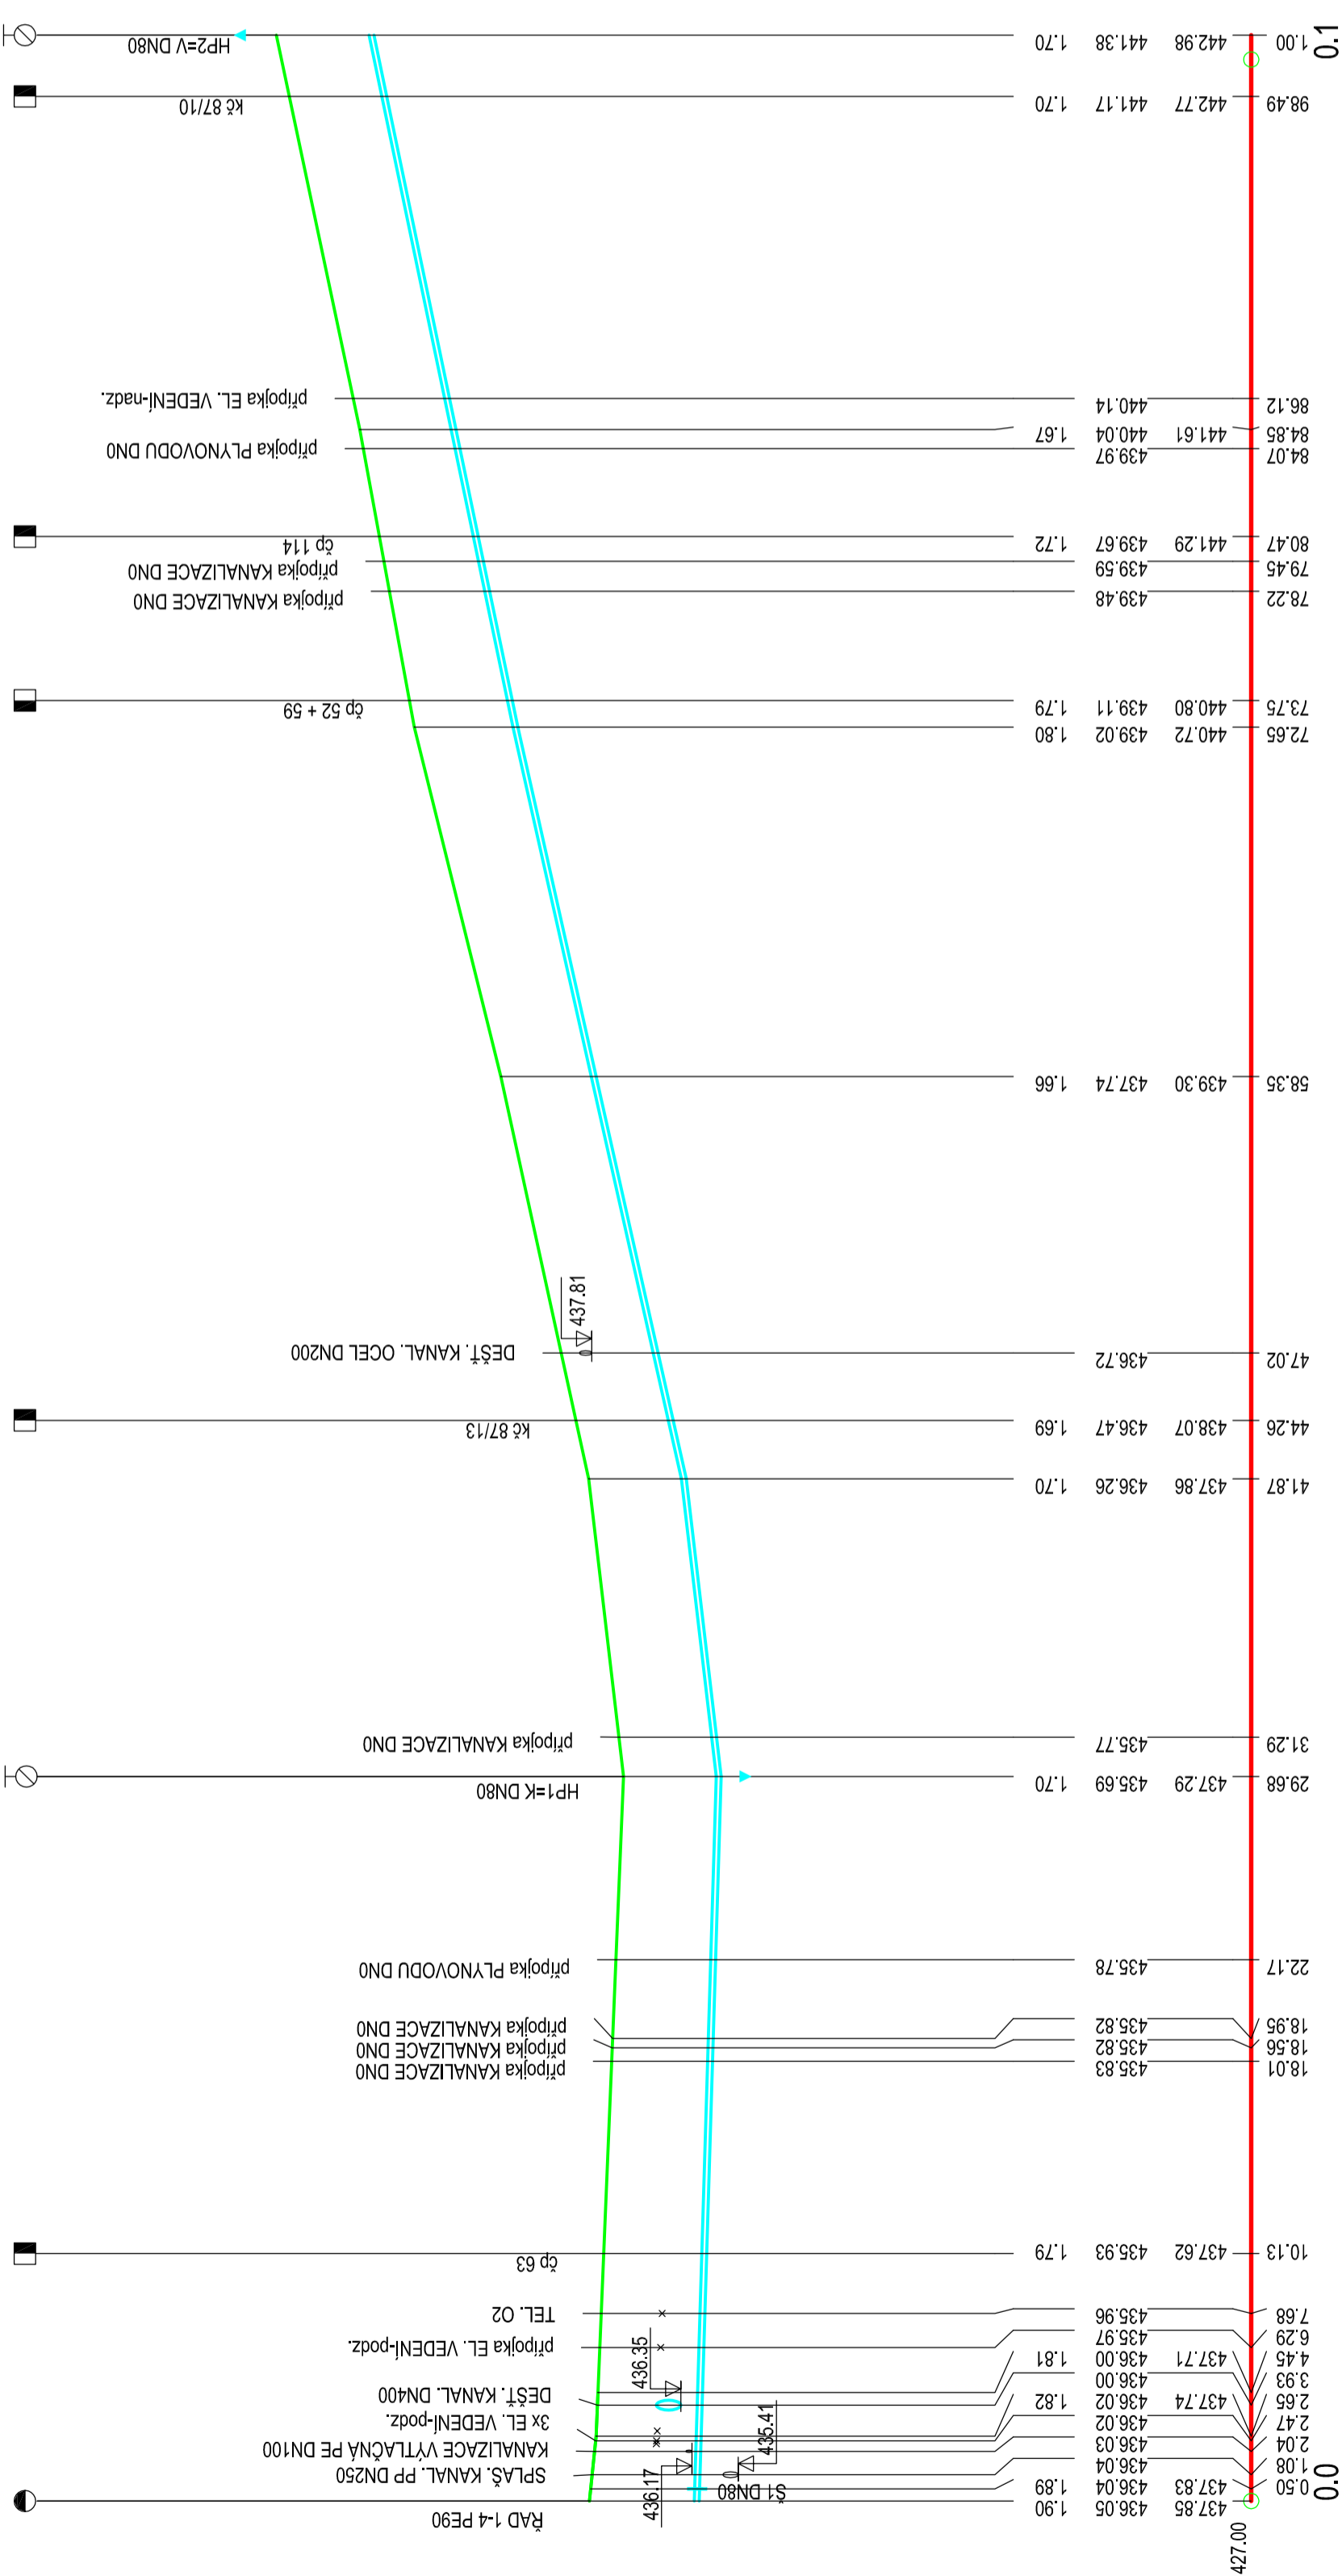

HL. VÝKOPU

DNO POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL [mm]-MAT.-DĚLKA[m]

SKLON[%]-DĚLKA[m]

ULOŽENÍ

DN 80 - PEHD (PE100 RC, SDR 17) - 101.0


12 - 29.7

LOŽE ŠTĚRKOPÍSEK

47 - 12.2

90 - 30.8

83 - 28.4

	INVESTOR:	Město Klatovy Nám. Míru 62, Klatovy	KRAJ:	Pízeňský
	ZPRACOVAL:	M. Krejčík	DATUM:	II/2012
	VED. PROJ.:	Ing.M.Smolařová	Č. ZAK.:	1243-D
	ZODP. PROJ.:	Ing.M.Víček	FORMÁT:	4 A4
AKCE:				MĚŘÍTKO: 1 : 250 / 1 : 100
ŠŤEPÁNOVICE U PRODEJNY SVÍTIDEL, PRODLOUŽENÍ VODOVODU				STUPEŇ: DSP
PŘÍLOHA:				Č. PŘÍLOHY: F.3.

POZNÁMKA :

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VČETNĚ VŠECH PŘÍPOJEK.
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ŘÍDIT SE POKYNY SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK VYPLÝNE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH.
- V HLOUBCE VÝKOPU JE ZAPOČÍTENA VRSTVA 10 cm PRO PÍSKOVÝ PODSYP.