


# VODOVOD PE 100 RC 90/5,4 mm

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU S OCHRANNOU VRSTVOU

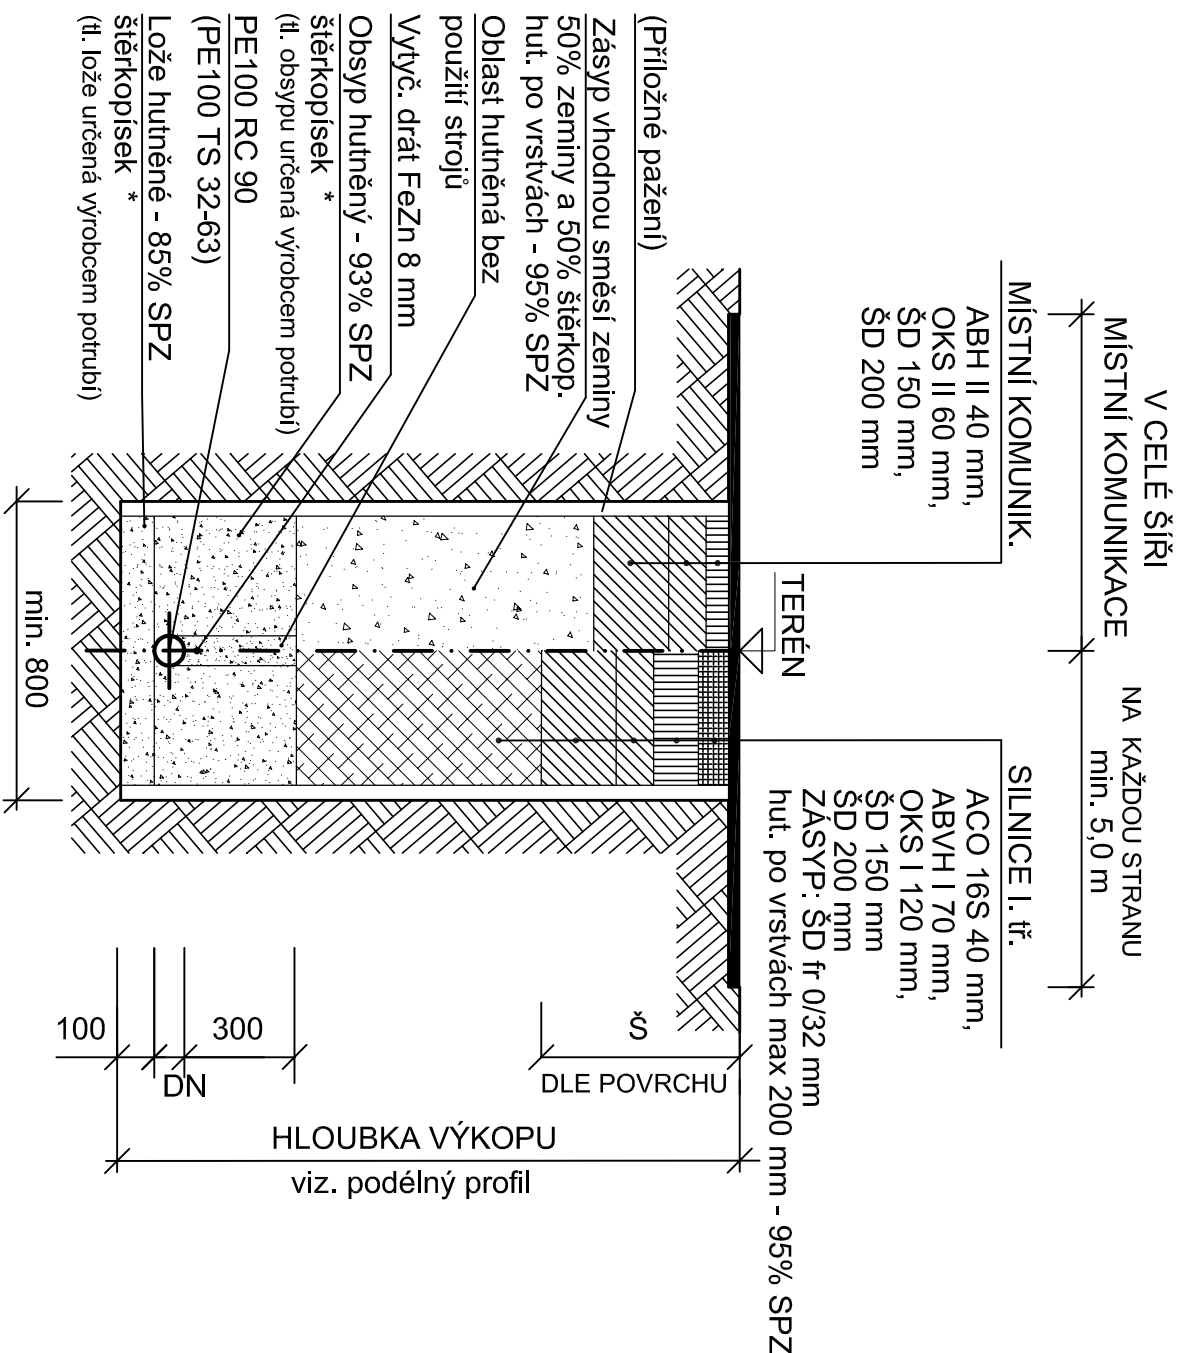

### POZNÁMKA:

NA ÚZEMÍ S PŮSOBNOSTÍ MÚ V KLATOVECH BUDOU POVRCHY UVÁDĚNÝ DO PŮVODNÍHO STAVU DLE PRAVIDEL RADY MĚSTA KLATOVY Č. P 1/2011 "PRO POVOLOVÁNÍ VÝKOPŮ".


MÍRA HUTNĚNÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVALITATIVNÍMI PODMÍNKAMI.

PODSYPY A OBSYPY BUDOU PROVÁDĚNÝ V SOULADU S POŽADAVKY NA POKLÁDKU VÝROBCE POTRUBÍ.

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE ZŘÍZENÁ PRACOVNÍ DRENÁŽ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL. 15 cm A DRENÁŽNÍ TRUBKY DN 80 FLEXIBILNÍ PVC. PO STAVBĚ BUDE FUNKČNOST PRACOVNÍ DRENÁŽE ZRUŠENA.

ZÁSYP RÝHY BUDE PROVEDEN VHDODNU ZEMINOU (S PŘÍMĚSÍ 50% ŠTĚRKOP.) SE ZHUTNĚNÍM MIN. 90= PS DO VÝŠE MIN. 30 CM NAD VNĚJŠÍ LÍC POTRUBÍ. V MÍSTĚ KOMUNIKACÍ BUDE VÝKOP HUTNĚN NA 95%PS.

ZPĚTNÉ ÚPRAVY SILNICE I/27 BUDOU UVÁDĚNÝ DO PŮVODNÍHO STAVU DLE TP 146. ZÁROVEŇ BUDOU SPLNĚNÝ PODMÍNKY VYJÁDRĚNÍ ŘSD105/12-333200/27-912/Mč.

 ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Čsl. legiti 37, 339 01 KLATOVY I. tel.: 376 356 222, fax: 376 356 223 e-mail: svk@svk.cz, www.svk.cz	INVESTOR:	Město Klatovy Nám. Míru 62, Klatovy	KRAJ:	Plzeňský	
	ZPRACOVAL:	M. Krejčík	DATUM:	II/2012	
	VED. PROJ.:	Ing. M. Smolařová	Č. ZAK.:	1243-D	
	ZODP. PROJ.:	Ing. M. Viček	FORMÁT:	2 A4	
	AKCE:	ŠTĚPÁNOVICE			MĚŘITKO:
U PRODEJNY SVÍTIDEL, PRODLOUŽENÍ VODOVODU			STUPEŇ:	DSP	
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Č. PŘÍLOHY:	F.4.